



## ESPRESSIONE DEL PIÙ PRESTIGIOSO MADE IN ITALY



Siamo nati in Italia nel 1961 in uno dei più importanti distretti produttivi del settore idrotermosanitario. Siamo **market leader** a livello europeo e mondiale nella produzione di **tubi flessibili** e di **componenti per impianti idraulici e termosanitari**.

La costante attenzione rivolta alle esigenze del mercato e alle norme igieniche ed ambientali, fanno dei prodotti Luxor un chiaro punto di riferimento nel mercato idrotermosanitario.



GUARDA IL  
NOSTRO VIDEO



Da oltre sessant'anni Luxor è espressione del più prestigioso made in Italy e della grande **tradizione italiana** nelle lavorazioni meccaniche ad elevato contenuto tecnologico.



I prodotti Luxor sono universalmente riconosciuti per la loro affidabilità e alta qualità. Una **qualità certificata** e riconosciuta dai più prestigiosi Istituti Internazionali di certificazione, ovunque nel mondo.



La grande forza produttiva, un'**organizzazione industriale avanzata**, unitamente ad una moderna concezione logistica ci permettono di soddisfare qualsiasi esigenza, anche customized, con consegne rapide in ogni parte del mondo.

### MISSION

La nostra mission è la **completa soddisfazione del cliente**, mediante un processo di continua ricerca tecnologica volta a realizzare **prodotti di assoluta qualità e totale affidabilità**, anticipando le evoluzioni dei mercati all'interno di un innovativo rapporto di partnership sia verso i clienti che verso i fornitori. La mission Luxor trova attuazione in un proprio **Centro Ricerca & Sviluppo**, nel quale vengono costantemente analizzate e ricercate nuove ed avanzate tecnologie, in continui investimenti per offrire ai mercati internazionali le soluzioni più avanzate ed affidabili, nei più severi controlli qualitativi su ogni pezzo.



## LINEA IDROSANITARIA



La Linea Blu di Luxor è dedicata alla produzione di una vasta gamma di prodotti idrosanitari rispondendo ad ogni necessità del mercato. Luxor è leader mondiale per la produzione di tubi flessibili e collegamenti sottolavabo.



**TUBI FLESSIBILI**



**COLLEGAMENTI RIGIDI SOTTOLAVABO**



**RUBINETTI**



**SIFONI**

## LINEA TERMOSANITARIA



La Linea Rossa di Luxor sviluppa e produce soluzioni per impianti di riscaldamento e raffreddamento. Tutte le attività di ricerca e sviluppo, progettazione, produzione e controllo qualità vengono svolte internamente in Luxor.



**VALVOLE RADIATORE**



**ACCESSORI ELETTRICI ED ELETTRONICI**



**COLLETTORI**



**SISTEMA IDRONICO MODULARE**



**VALVOLE**



**RACCORDI**



**GRUPPI PREMONTATI**

## CERTIFICAZIONI

Negli anni abbiamo conseguito oltre **40 certificazioni di prodotto internazionali**, segno concreto della nostra dedizione per la qualità e la sicurezza.



Luxor S.p.A. è certificata ISO 9001:2015 dall'istituto di certificazione DEKRA Group.



Luxor S.p.A. ha ottenuto la Medaglia di Bronzo Ecovadis, riconoscimento che la posiziona tra il 35% delle aziende migliori a livello globale per le pratiche di sostenibilità.



Per informazioni sulle specifiche tecniche e sui prodotti certificati si prega di rivolgersi ai nostri uffici o visitare il sito web degli enti di certificazione corrispondenti.

La lista completa dei prodotti certificati NSF è consultabile al sito [www.nsf.org](http://www.nsf.org).  
La lista completa dei prodotti certificati UPC/cUPC è consultabile al sito [www.iapmort.org](http://www.iapmort.org).



BENESSERE E AMBIENTE

## IL LATO GREEN DI LUXOR

Oltre all'attenzione per il benessere del consumatore, Luxor è particolarmente sensibile anche ai temi del **rispetto ambientale**. Produciamo componenti solidi e affidabili nel **rispetto dell'acqua, dell'ambiente e della salute delle persone**.



### SOSTENIBILITÀ

- Trasparenza e impegno
- Innovazione e risparmio



### RICICLABILITÀ

Ogni articolo viene progettato verificandone l'impatto ambientale a fine vita



### TUTELA DELLA SALUTE DEI CONSUMATORI

- Rispetto dei requisiti igienici e ambientali
- Utilizzo di materiali non dannosi a contatto con l'acqua

## VERSO UN FUTURO PIÙ SOSTENIBILE



### OBIETTIVI ENVIRONMENTAL

Gli aspetti ambientali sono tra gli obiettivi prioritari di Luxor S.p.A. orientati alla creazione di luoghi di lavoro a **minore impatto ecologico**. Questo vuole essere raggiunto dall'organizzazione attraverso un'attenta e continua valutazione di nuovi materiali ecosostenibili al fine di ridurre l'utilizzo e la produzione di sostanze pericolose promuovendo un **modello circolare** nella gestione dei prodotti.

**Riduzione dei consumi**, sia di energia elettrica che idrici, rappresentano un altro importante traguardo che Luxor S.p.A. si prefigge di raggiungere nel breve periodo continuando il monitoraggio degli stessi e aprendo a possibilità alla realizzazione di piani d'azione volti alla riduzione delle conseguenti **emissioni di GHG (Greenhouse Gases)**.



### OBIETTIVI SOCIAL

Perseguire e mantenere un **alto livello di formazione** della propria forza lavoro attraverso attività di formazione interna e affiancamento ad esperti. L'adozione di un **regolamento aziendale condiviso** e l'**ascolto attivo** dei lavoratori devono essere obiettivi

primari per Luxor, fortemente convinta che coinvolgere le proprie risorse, garantendo un ambiente di lavoro sereno e sicuro, sia essenziale affinché l'organizzazione possa raggiungere i propri obiettivi economici e finanziari.



### OBIETTIVI DI GOVERNANCE

Luxor S.p.A. ha recentemente adottato un proprio **codice etico**, redatto una **politica anti-corruzione** ed implementato un meccanismo di segnalazione illeciti "**Whistleblowing**". L'azienda si impegna inoltre a **redigere un bilancio di sostenibilità** conforme agli standard ESRS (CSRD) per l'anno 2024 con pubblicazione nell'anno 2025.

Allo stesso modo, si propone di proseguire il proprio impegno verso una **gestione trasparente e responsabile della catena di fornitura tramite** una ponderata valutazione dei fornitori, stabilita considerando criteri ESG con particolare riferimento alla **Responsabilità Sociale d'Impresa (CSR)**.



**LUXOR®**

**VALVOLE RADIATORE**

**1.2 / THERMOTEKNA**


# THERMOTEKNA

## CORPI VALVOLA TERMOSTATIZZABILI CON PREREGOLAZIONE


**REVERSE  
FLOW**



\* UNI EN 215  
Approved

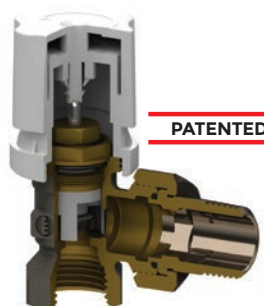

**PATENTED**



Le valvole ThermoTekna hanno un vitone che offre la possibilità di prerogolazione grazie ad un anello in acetilica sagomato. Il vitone termostatico permette la sostituzione di uno degli o-ring di tenuta sull'asta di comando senza che sia necessario svuotare l'impianto. Le valvole, dove segnalato, sono certificate UNI EN215. Le valvole sono prodotte con finitura nichelata. L'apertura delle valvole e detentori deve essere effettuata con pressione differenziale inferiore a un 1 bar.

I detentori Tekna hanno la tenuta assicurata da un o-ring sull'otturatore e se necessario da un ulteriore o-ring tra il corpo e il tappo. La tenuta in chiusura con l'otturatore è assicurata da un o-ring e da una tenuta conica metallica. I detentori sono prodotti con finitura nichelata. Tutti i detentori hanno la possibilità di regolare la portata limitando l'alzata dell'otturatore.

### CARATTERISTICHE TECNICHE



DN

10  
15  
20



Max temperatura

120 °C



Max pressione

10 bar



Max pressione  
differenziale  
(valvole termostatiche)  
0,6 bar



Max pressione  
differenziale  
1 bar



Materiale

CW617N  
UNI EN  
12165:2016



Manopola

ABS bianco  
RAL 9016



Asta di comando

AISI 316



Collaudo


100%

### ATTACCHI IMPIANTO




**Tubo ferro**

G 3/8  
G 1/2  
G 3/4



**Tubo rame**

W 24x19 - TR 91  
G 3/4 EK - TR 91/A



**Tubo plastica**

W 24x19 - TP 95  
G 3/4 EK - TP 98



**Tubo multistrato**

W 24x19 - TP 97  
G 3/4 EK - TP 99

### COLLEGAMENTO RADIATORE



**filetto  
conico zigrinato**

G 3/8  
G 1/2  
G 3/4



**filetto  
cilindrico con  
tenuta morbida**

G 3/8  
G 1/2  
G 3/4

Tutte le valvole e i detentori vengono testati al 100% con prova di tenuta pneumatica a controllo elettronico.


Le caratteristiche del fluido dell'impianto devono essere conformi alla direttiva UNI 8065:2019.

## REGOLAZIONE DELLA PORTATA E REVERSE FLOW

Per regolare la massima portata della valvola si deve agire nel seguente modo:

- allineare la tacca di riferimento presente sull'asta in acciaio inox con una delle posizioni stampate sul corpo della valvola.


Le valvole termostatiche Luxor hanno ottenuto la certificazione EN215 anche in condizione di flusso inverso. Grazie a questa caratteristica possono essere installate sia sulla mandata sia sul ritorno del radiatore fino ad una pressione differenziale di 0,6 bar.

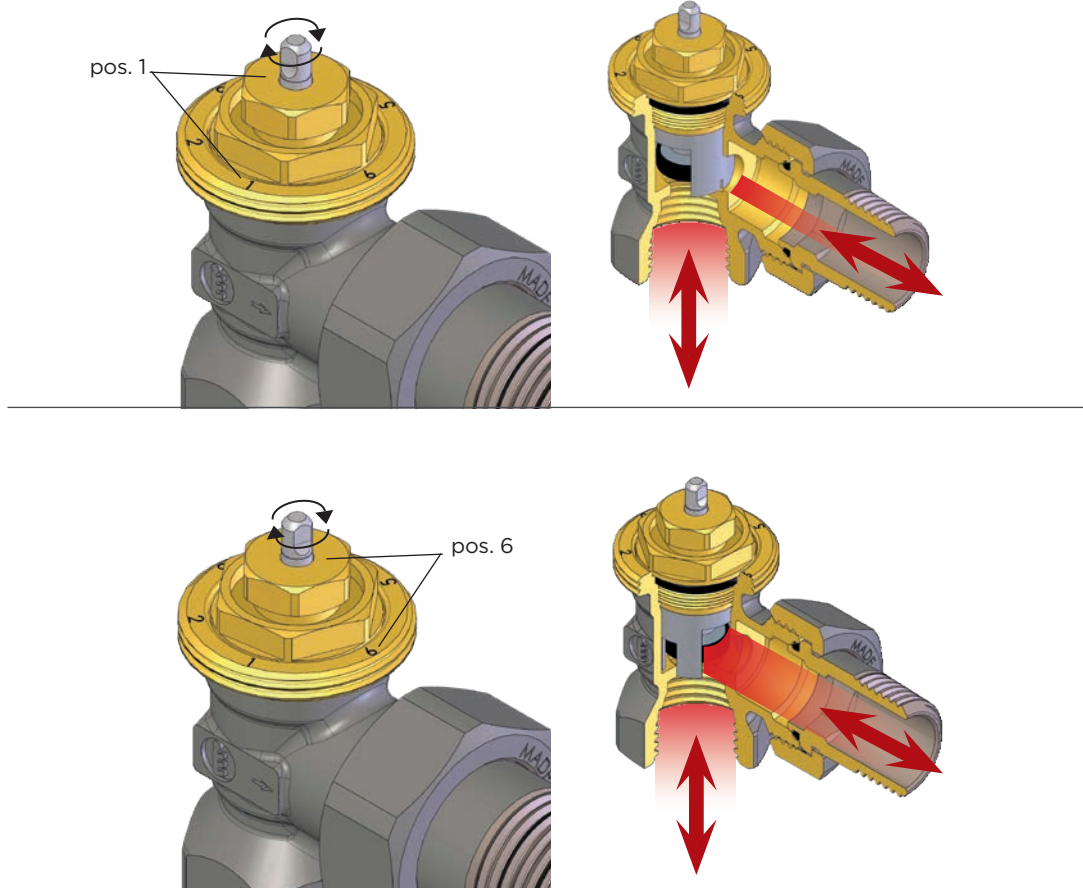

## TENUTA SULLO STELO

Il sistema di tenuta può essere facilmente sostituito senza svuotare l'impianto:

- svitare la ghiera con testa esagonale con una chiave a stella da 13 mm;
- togliere l'o-ring "art. 582 - cod. 3424602", pulire l'asta in inox e inserire un nuovo o-ring "art. 582";
- montare la ghiera avvitando a fondo.

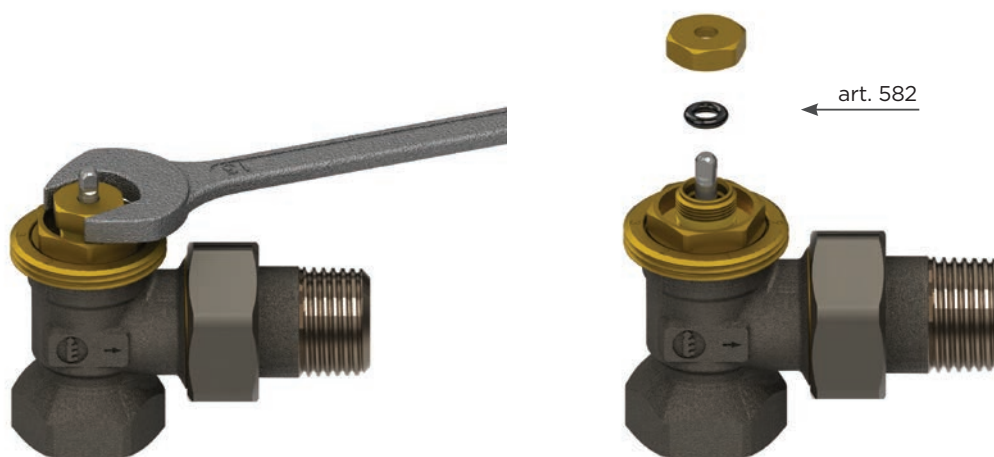

## KIT TERMOSTATICI: ATTACCO TUBO FERRO



**028**  
\* UNI EN 215  
Approved

### KT 202

Kit termostatico completo per collegamento al radiatore. Composto da RS 202 + DS 22 + TT 3000. Attacco tubo ferro.

| CODICE    | MISURA    |       |   |       |     |   |    |
|-----------|-----------|-------|---|-------|-----|---|----|
| 12821700  | DN 10 3/8 | -     | - | -     | 436 | 1 | 32 |
| 12822100* | DN 15 1/2 | TR 92 | - | TP 90 | 521 | 1 | 32 |
| 12822700  | DN 20 3/4 | -     | - | -     | 671 | 1 | 32 |



### KT 201

Kit termostatico completo per collegamento al radiatore. Composto da RD 201 + DD 21 + TT 3000. Attacco tubo ferro.

| CODICE   | MISURA    |       |   |       |     |   |    |
|----------|-----------|-------|---|-------|-----|---|----|
| 12901700 | DN 10 3/8 | -     | - | -     | 473 | 1 | 32 |
| 12902100 | DN 15 1/2 | TR 92 | - | TP 90 | 514 | 1 | 32 |
| 12902700 | DN 20 3/4 | -     | - | -     | 685 | 1 | 32 |



**028**  
\* UNI EN 215  
Approved

### KT 206

Kit termostatico completo per collegamento al radiatore. Composto da RS 206 + DS 26 + TT 3000. Attacco tubo ferro.

| CODICE    | MISURA    |       |   |       |     |   |    |
|-----------|-----------|-------|---|-------|-----|---|----|
| 12822117  | DN 10 3/8 | -     | - | -     | 426 | 1 | 32 |
| 12822103* | DN 15 1/2 | TR 92 | - | TP 90 | 501 | 1 | 32 |
| 12822703  | DN 20 3/4 | -     | - | -     | 636 | 1 | 32 |



### KT 205

Kit termostatico completo per collegamento al radiatore. Composto da RD 205 + DD 25 + TT 3000. Attacco tubo ferro.

| CODICE   | MISURA    |       |   |       |     |   |    |
|----------|-----------|-------|---|-------|-----|---|----|
| 12942117 | DN 10 3/8 | -     | - | -     | 471 | 1 | 32 |
| 12942103 | DN 15 1/2 | TR 92 | - | TP 90 | 536 | 1 | 32 |
| 12942703 | DN 20 3/4 | -     | - | -     | 706 | 1 | 32 |

## KIT TERMOSTATICI: ATTACCO TUBO RAME E TUBO PLASTICA W24x19

**KT 212**

Kit termostatico completo per collegamento al radiatore. Composto da RS 212 + DS 32 + TT 3000. Attacco tubo rame e tubo plastica.

| CODICE    | MISURA    |  |  |  |  |  |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 12841700* | DN 10 3/8 | TR 91                                                                             | TP 95                                                                               | TP 97                                                                               | 424                                                                                 | 1 32                                                                                |
| 12842100* | DN 15 1/2 | TR 91                                                                             | TP 95                                                                               | TP 97                                                                               | 477                                                                                 | 1 32                                                                                |

**KT 211**

Kit termostatico completo per collegamento al radiatore. Composto da RD 211 + DD 31 + TT 3000. Attacco tubo rame e tubo plastica.

| CODICE   | MISURA    |  |  |  |  |  |
|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 12861700 | DN 10 3/8 | TR 91                                                                             | TP 95                                                                               | TP 97                                                                               | 445                                                                                 | 1 32                                                                                |
| 12862100 | DN 15 1/2 | TR 91                                                                             | TP 95                                                                               | TP 97                                                                               | 492                                                                                 | 1 32                                                                                |

**KT 209**

Kit termostatico completo per collegamento al radiatore. Composto da RS 209 + DS 39 + TT 3000. Attacco tubo rame e tubo plastica.

| CODICE    | MISURA    |  |  |  |  |  |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 12842117* | DN 10 3/8 | TR 91                                                                               | TP 95                                                                                 | TP 97                                                                                 | 441                                                                                   | 1 32                                                                                  |
| 12842103* | DN 15 1/2 | TR 91                                                                               | TP 95                                                                                 | TP 97                                                                                 | 484                                                                                   | 1 32                                                                                  |

**KT 208**

Kit termostatico completo per collegamento al radiatore. Composto da RD 208 + DD 38 + TT 3000. Attacco tubo rame e tubo plastica.

| CODICE   | MISURA    |  |  |  |  |  |
|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 12962117 | DN 10 3/8 | TR 91                                                                               | TP 95                                                                                 | TP 97                                                                                 | 348                                                                                   | 1 32                                                                                  |
| 12962103 | DN 15 1/2 | TR 91                                                                               | TP 95                                                                                 | TP 97                                                                                 | 381                                                                                   | 1 32                                                                                  |



Raccordi per tubo rame



Raccordi per tubo plastica



Raccordi per tubo multistrato



Raccordi: capitolo 7



Accessori: capitolo 1.A

## KIT TERMOSTATICI: ATTACCO TUBO RAME E TUBO PLASTICA G3/4 EUROCONO



\* UNI EN 215  
Approved

### KT 212/A

Kit termostatico completo per collegamento al radiatore. Composto da RS 212/A + DS 32/A + TT 3000. Attacco tipo eurocono.

| CODICE    | MISURA    |  |  |  |  |  |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 12842718* | DN 10 3/8 | TR 91/A                                                                           | TP 98                                                                               | TP 99                                                                               | 406                                                                                 | 1 32                                                                                |
| 12842721* | DN 15 1/2 | TR 91/A                                                                           | TP 98                                                                               | TP 99                                                                               | 483                                                                                 | 1 32                                                                                |



### KT 211/A

Kit termostatico completo per collegamento al radiatore. Composto da RD 211/A + DD 31/A + TT 3000. Attacco tipo eurocono.

| CODICE   | MISURA    |  |  |  |  |  |
|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 12862719 | DN 10 3/8 | TR 91/A                                                                           | TP 98                                                                               | TP 99                                                                               | 440                                                                                 | 1 32                                                                                |
| 12862722 | DN 15 1/2 | TR 91/A                                                                           | TP 98                                                                               | TP 99                                                                               | 484                                                                                 | 1 32                                                                                |



\* UNI EN 215  
Approved

### KT 209/A

Kit termostatico completo per collegamento al radiatore. Composto da RS 209/A + DS 39/A + TT 3000. Attacco tipo eurocono.

| CODICE    | MISURA    |  |  |  |  |  |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 12842717* | DN 10 3/8 | TR 91/A                                                                             | TP 98                                                                                 | TP 99                                                                                 | 447                                                                                   | 1 32                                                                                  |
| 12842703* | DN 15 1/2 | TR 91/A                                                                             | TP 98                                                                                 | TP 99                                                                                 | 484                                                                                   | 1 32                                                                                  |




### KT 208/A

Kit termostatico completo per collegamento al radiatore. Composto da RD 208/A + DD 38/A + TT 3000. Attacco tipo eurocono.

| CODICE   | MISURA    |  |  |  |  |  |
|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 12962717 | DN 10 3/8 | TR 91/A                                                                             | TP 98                                                                                 | TP 99                                                                                 | 340                                                                                   | 1 32                                                                                  |
| 12962703 | DN 15 1/2 | TR 91/A                                                                             | TP 98                                                                                 | TP 99                                                                                 | 380                                                                                   | 1 32                                                                                  |



## ATTACCO TUBO FERRO

**RS 202**

Valvola radiatore a squadra termostattabile o elettrocomandabile con cappuccio di protezione. Attacco tubo ferro.




## Raccordi



\*\* Solo per le misure indicate

| CODICE    | MISURA      | A  | B  | C  | D  | E     | F | G     | H | L |     |    |    |
|-----------|-------------|----|----|----|----|-------|---|-------|---|---|-----|----|----|
| 12021700  | DN 10 3/8   | 58 | 50 | 20 | 37 | G 3/8 | - | R 3/8 | - | - | 156 | 10 | 80 |
| 12022100* | DN 15 1/2** | 60 | 53 | 23 | 37 | G 1/2 | - | R 1/2 | - | - | 198 | 10 | 80 |
| 12022700  | DN 20 3/4   | 60 | 62 | 27 | 37 | G 3/4 | - | R 3/4 | - | - | 264 | 8  | 64 |

**RD 201**


Valvola radiatore diretta termostattabile o elettrocomandabile con cappuccio di protezione. Attacco tubo ferro.

## Raccordi



\*\* Solo per le misure indicate

| CODICE   | MISURA      | A  | B  | C  | D  | E     | F | G     | H | L |     |    |    |
|----------|-------------|----|----|----|----|-------|---|-------|---|---|-----|----|----|
| 12221700 | DN 10 3/8   | 76 | 51 | 46 | 37 | G 3/8 | - | R 3/8 | - | - | 177 | 10 | 80 |
| 12222100 | DN 15 1/2** | 83 | 55 | 46 | 37 | G 1/2 | - | R 1/2 | - | - | 216 | 10 | 80 |
| 12222700 | DN 20 3/4   | 97 | 65 | 47 | 37 | G 3/4 | - | R 3/4 | - | - | 301 | 8  | 64 |

**RS 206**

Valvola radiatore a squadra termostattabile o elettrocomandabile con cappuccio di protezione. Attacco tubo ferro.




## Raccordi



\*\* Solo per le misure indicate

| CODICE    | MISURA      | A  | B  | C  | D  | E     | F | G | H     | L  |     |    |    |
|-----------|-------------|----|----|----|----|-------|---|---|-------|----|-----|----|----|
| 12022117  | DN 10 3/8   | 58 | 47 | 20 | 37 | G 3/8 | - | - | G 3/8 | 37 | 164 | 10 | 80 |
| 12022103* | DN 15 1/2** | 61 | 49 | 23 | 37 | G 1/2 | - | - | G 1/2 | 39 | 202 | 10 | 80 |
| 12022703  | DN 20 3/4   | 60 | 60 | 27 | 37 | G 3/4 | - | - | G 3/4 | 48 | 267 | 8  | 64 |

**RD 205**

Valvola radiatore diretta termostattabile o elettrocomandabile con cappuccio di protezione. Attacco tubo ferro.

## Raccordi



\*\* Solo per le misure indicate

| CODICE   | MISURA      | A  | B  | C  | D  | E     | F | G | H     | L  |     |    |    |
|----------|-------------|----|----|----|----|-------|---|---|-------|----|-----|----|----|
| 12222117 | DN 10 3/8   | 73 | 48 | 46 | 37 | G 3/8 | - | - | G 3/8 | 38 | 185 | 10 | 80 |
| 12222103 | DN 15 1/2** | 78 | 51 | 46 | 37 | G 1/2 | - | - | G 1/2 | 40 | 220 | 10 | 80 |
| 12222703 | DN 20 3/4   | 95 | 63 | 47 | 37 | G 3/4 | - | - | G 3/4 | 51 | 305 | 8  | 64 |



Raccordi per tubo rame



Raccordi per tubo plastica




Raccordi per tubo multistrato



Raccordi: capitolo 7



Accessori: capitolo 1.A



### RS 2502

Valvola radiatore a squadra termostattizzabile o elettrocomandabile con volantino di comando manuale. Attacco tubo ferro.




Raccordi



\*\* Solo per le misure indicate

| CODICE    | MISURA      | A  | B  | C  | D  | E     | F | G     | H | L |     |    |    |
|-----------|-------------|----|----|----|----|-------|---|-------|---|---|-----|----|----|
| 12621700  | DN 10 3/8   | 75 | 50 | 20 | 37 | G 3/8 | - | R 3/8 | - | - | 165 | 10 | 80 |
| 12622100* | DN 15 1/2** | 78 | 53 | 23 | 37 | G 1/2 | - | R 1/2 | - | - | 201 | 10 | 80 |
| 12622700  | DN 20 3/4   | 78 | 62 | 27 | 37 | G 3/4 | - | R 3/4 | - | - | 277 | 8  | 64 |



### DS 22


Detentore di regolazione a squadra. Attacco tubo ferro.

Raccordi



\*\* Solo per le misure indicate

| CODICE   | MISURA      | A  | B  | C  | D  | E     | F | G     | H | L |     |    |    |
|----------|-------------|----|----|----|----|-------|---|-------|---|---|-----|----|----|
| 10061700 | DN 10 3/8   | 53 | 50 | 20 | 30 | G 3/8 | - | R 3/8 | - | - | 132 | 10 | 80 |
| 10062100 | DN 15 1/2** | 57 | 54 | 23 | 30 | G 1/2 | - | R 1/2 | - | - | 170 | 10 | 80 |
| 10062700 | DN 20 3/4   | 57 | 62 | 27 | 30 | G 3/4 | - | R 3/4 | - | - | 244 | 8  | 64 |



### RD 2501


Valvola radiatore diritta termostattizzabile o elettrocomandabile con volantino di comando manuale. Attacco tubo ferro.

Raccordi



\*\* Solo per le misure indicate

| CODICE   | MISURA      | A  | B  | C  | D  | E     | F | G     | H | L |     |    |    |
|----------|-------------|----|----|----|----|-------|---|-------|---|---|-----|----|----|
| 12421700 | DN 10 3/8   | 76 | 51 | 64 | 37 | G 3/8 | - | R 3/8 | - | - | 184 | 10 | 80 |
| 12422100 | DN 15 1/2** | 83 | 55 | 64 | 37 | G 1/2 | - | R 1/2 | - | - | 220 | 10 | 80 |
| 12422700 | DN 20 3/4   | 97 | 65 | 65 | 37 | G 3/4 | - | R 3/4 | - | - | 309 | 8  | 64 |

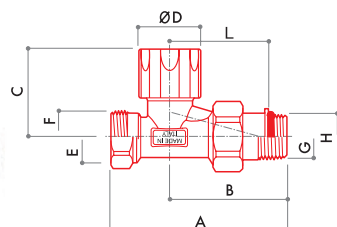

### DD 21

Detentore di regolazione diritto. Attacco tubo ferro.


Raccordi



\*\* Solo per le misure indicate

| CODICE   | MISURA      | A  | B  | C  | D  | E     | F | G     | H | L |     |    |    |
|----------|-------------|----|----|----|----|-------|---|-------|---|---|-----|----|----|
| 10261700 | DN 10 3/8   | 76 | 51 | 41 | 30 | G 3/8 | - | R 3/8 | - | - | 153 | 10 | 80 |
| 10262100 | DN 15 1/2** | 83 | 55 | 42 | 30 | G 1/2 | - | R 1/2 | - | - | 187 | 10 | 80 |
| 10262700 | DN 20 3/4   | 97 | 65 | 43 | 30 | G 3/4 | - | R 3/4 | - | - | 273 | 8  | 64 |



**RS 2506**

Valvola radiatore a squadra  
termostattizzabile o elettrocomandabile  
con volantino di comando manuale.  
Attacco tubo ferro.




Raccordi

\*\*TR 92 - \*\*TP 90

\*\* Solo per le misure indicate

| CODICE    | MISURA      | A  | B  | C  | D  | E     | F | G | H     | L  |     |    |    |
|-----------|-------------|----|----|----|----|-------|---|---|-------|----|-----|----|----|
| 12622117  | DN 10 3/8   | 75 | 47 | 20 | 37 | G 3/8 | - | - | G 3/8 | 37 | 192 | 10 | 80 |
| 12622103* | DN 15 1/2** | 78 | 49 | 23 | 37 | G 1/2 | - | - | G 1/2 | 39 | 224 | 10 | 80 |
| 12622703  | DN 20 3/4   | 78 | 60 | 27 | 37 | G 3/4 | - | - | G 3/4 | 48 | 275 | 8  | 64 |

**DS 26**


Detentore di regolazione a squadra.  
Attacco tubo ferro.

Raccordi

\*\*TR 92 - \*\*TP 90

\*\* Solo per le misure indicate

| CODICE   | MISURA      | A  | B  | C  | D  | E     | F | G | H     | L  |     |    |    |
|----------|-------------|----|----|----|----|-------|---|---|-------|----|-----|----|----|
| 10062117 | DN 10 3/8   | 53 | 47 | 20 | 30 | G 3/8 | - | - | G 3/8 | 37 | 138 | 10 | 80 |
| 10062103 | DN 15 1/2** | 57 | 50 | 23 | 30 | G 1/2 | - | - | G 1/2 | 39 | 174 | 10 | 80 |
| 10062703 | DN 20 3/4   | 57 | 57 | 27 | 30 | G 3/4 | - | - | G 3/4 | 45 | 247 | 8  | 64 |

**RD 2505**


Valvola radiatore diritta  
termostattizzabile o elettrocomandabile  
con volantino di comando manuale.  
Attacco tubo ferro.

Raccordi

\*\*TR 92 - \*\*TP 90

\*\* Solo per le misure indicate

| CODICE   | MISURA      | A  | B  | C  | D  | E     | F | G | H     | L  |     |    |    |
|----------|-------------|----|----|----|----|-------|---|---|-------|----|-----|----|----|
| 12422117 | DN 10 3/8   | 73 | 48 | 64 | 37 | G 3/8 | - | - | G 3/8 | 38 | 173 | 10 | 80 |
| 12422103 | DN 15 1/2** | 78 | 51 | 64 | 37 | G 1/2 | - | - | G 1/2 | 40 | 205 | 10 | 80 |
| 12422703 | DN 20 3/4   | 95 | 63 | 65 | 37 | G 3/4 | - | - | G 3/4 | 51 | 290 | 8  | 64 |

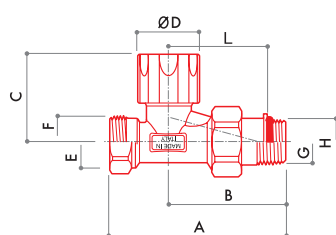**DD 25**


Detentore di regolazione diritto.  
Attacco tubo ferro.

Raccordi

\*\*TR 92 - \*\*TP 90

\*\* Solo per le misure indicate

| CODICE   | MISURA      | A  | B  | C  | D  | E     | F | G | H     | L  |     |    |    |
|----------|-------------|----|----|----|----|-------|---|---|-------|----|-----|----|----|
| 10262117 | DN 10 3/8   | 73 | 48 | 41 | 30 | G 3/8 | - | - | G 3/8 | 38 | 159 | 10 | 80 |
| 10262103 | DN 15 1/2** | 78 | 51 | 42 | 30 | G 1/2 | - | - | G 1/2 | 40 | 191 | 10 | 80 |
| 10262703 | DN 20 3/4   | 95 | 63 | 43 | 30 | G 3/4 | - | - | G 3/4 | 51 | 276 | 8  | 64 |

**M 332**

Valvola radiatore a corpo reverso  
termostattizzabile o elettrocomandabile  
con volantino di comando manuale.  
Attacchi tubo ferro.

Raccordi

\*\*TR 92 - \*\*TP 90

\*\* Solo per le misure indicate

| CODICE   | MISURA    | A   | B  | C  | D  | E     | F | G     | H | L |     |    |    |
|----------|-----------|-----|----|----|----|-------|---|-------|---|---|-----|----|----|
| 13222100 | DN 15 1/2 | 116 | 52 | 40 | 35 | G 1/2 | - | R 1/2 | - | - | 228 | 10 | 80 |



Raccordi per tubo rame



Raccordi per tubo plastica



Raccordi per tubo multistrato




Raccordi: capitolo 7



Accessori: capitolo 1.A

# ATTACCO TUBO RAME E TUBO PLASTICA W24x19



## RS 212

Valvola radiatore a squadra  
termostattizzabile o elettrocomandabile  
con cappuccio di protezione.  
Attacco tubo rame e tubo plastica.




\* UNI EN 215  
Approved

### Raccordi



| CODICE    | MISURA    | A  | B  | C  | D  | E | F      | G     | H | L |     |    |    |
|-----------|-----------|----|----|----|----|---|--------|-------|---|---|-----|----|----|
| 12121700* | DN 10 3/8 | 57 | 52 | 19 | 37 | - | W24x19 | R 3/8 | - | - | 158 | 10 | 80 |
| 12122100* | DN 15 1/2 | 59 | 54 | 22 | 37 | - | W24x19 | R 1/2 | - | - | 182 | 10 | 80 |




## RD 211

Valvola radiatore diritta  
termostattizzabile o elettrocomandabile  
con cappuccio di protezione.  
Attacco tubo rame e tubo plastica.

### Raccordi



| CODICE   | MISURA    | A  | B  | C  | D  | E | F      | G     | H | L |     |    |    |
|----------|-----------|----|----|----|----|---|--------|-------|---|---|-----|----|----|
| 12321700 | DN 10 3/8 | 76 | 51 | 46 | 37 | - | W24x19 | R 3/8 | - | - | 179 | 10 | 80 |
| 12322100 | DN 15 1/2 | 81 | 55 | 46 | 37 | - | W24x19 | R 1/2 | - | - | 203 | 10 | 80 |




## RS 209

Valvola radiatore a squadra  
termostattizzabile o elettrocomandabile  
con cappuccio di protezione.  
Attacco tubo rame e tubo plastica.

### Raccordi



| CODICE    | MISURA    | A  | B  | C  | D  | E | F      | G | H     | L  |     |    |    |
|-----------|-----------|----|----|----|----|---|--------|---|-------|----|-----|----|----|
| 12122117* | DN 10 3/8 | 57 | 47 | 19 | 37 | - | W24x19 | - | G 3/8 | 37 | 164 | 10 | 80 |
| 12122103* | DN 15 1/2 | 60 | 49 | 22 | 37 | - | W24x19 | - | G 1/2 | 39 | 185 | 10 | 80 |



## RD 208


Valvola radiatore diritta  
termostattizzabile o elettrocomandabile  
con cappuccio di protezione.  
Attacco tubo rame e tubo plastica.

### Raccordi



| CODICE   | MISURA    | A  | B  | C  | D  | E | F      | G | H     | L  |     |    |    |
|----------|-----------|----|----|----|----|---|--------|---|-------|----|-----|----|----|
| 12322117 | DN 10 3/8 | 73 | 48 | 46 | 37 | - | W24x19 | - | G 3/8 | 38 | 186 | 10 | 80 |
| 12322103 | DN 15 1/2 | 78 | 51 | 46 | 37 | - | W24x19 | - | G 1/2 | 40 | 203 | 10 | 80 |



**RS 2512**


Valvola radiatore a squadra  
termostattizzabile o elettrocomandabile  
con volantino di comando manuale.  
Attacco tubo rame e tubo plastica.



Raccordi



| CODICE    | MISURA    | A  | B  | C  | D  | E | F      | G     | H | L | Ø   | h  | h  |
|-----------|-----------|----|----|----|----|---|--------|-------|---|---|-----|----|----|
| 12721700* | DN 10 3/8 | 74 | 52 | 19 | 37 | - | W24x19 | R 3/8 | - | - | 166 | 10 | 80 |
| 12722100* | DN 15 1/2 | 77 | 54 | 22 | 37 | - | W24x19 | R 1/2 | - | - | 192 | 10 | 80 |


**DS 32**

Detentore di regolazione a squadra.  
Attacco tubo rame e tubo plastica.

Raccordi



| CODICE   | MISURA    | A  | B  | C  | D  | E | F      | G     | H | L | Ø   | h  | h  |
|----------|-----------|----|----|----|----|---|--------|-------|---|---|-----|----|----|
| 10161700 | DN 10 3/8 | 52 | 50 | 19 | 30 | - | W24x19 | R 3/8 | - | - | 130 | 10 | 80 |
| 10162100 | DN 15 1/2 | 56 | 54 | 22 | 30 | - | W24x19 | R 1/2 | - | - | 159 | 10 | 80 |


**RD 2511**

Valvola radiatore diritta  
termostattizzabile o elettrocomandabile  
con volantino di comando manuale.  
Attacco tubo rame e tubo plastica.

Raccordi



| CODICE   | MISURA    | A  | B  | C  | D  | E | F      | G     | H | L | Ø   | h  | h  |
|----------|-----------|----|----|----|----|---|--------|-------|---|---|-----|----|----|
| 12521700 | DN 10 3/8 | 76 | 51 | 64 | 37 | - | W24x19 | R 3/8 | - | - | 185 | 10 | 80 |
| 12522100 | DN 15 1/2 | 81 | 55 | 64 | 37 | - | W24x19 | R 1/2 | - | - | 207 | 10 | 80 |

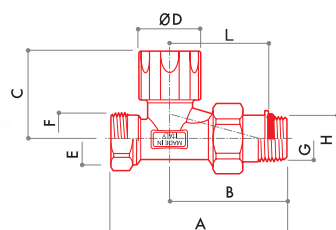**DD 31**

Detentore di regolazione diritto.  
Attacco tubo rame e tubo plastica.

Raccordi



| CODICE   | MISURA    | A  | B  | C  | D  | E | F      | G     | H | L | Ø   | h  | h  |
|----------|-----------|----|----|----|----|---|--------|-------|---|---|-----|----|----|
| 10361700 | DN 10 3/8 | 76 | 51 | 41 | 30 | - | W24x19 | R 3/8 | - | - | 155 | 10 | 80 |
| 10362100 | DN 15 1/2 | 82 | 55 | 42 | 30 | - | W24x19 | R 1/2 | - | - | 178 | 10 | 80 |



Raccordi per tubo rame



Raccordi per tubo plastica




Raccordi per tubo multistrato



Raccordi: capitolo 7



Accessori: capitolo 1.A



### RS 2509


Valvola radiatore a squadra  
termostattizzabile o elettrocomandabile  
con volantino di comando manuale.  
Attacco tubo rame e tubo plastica.



Raccordi



| CODICE    | MISURA    | A  | B  | C  | D  | E | F      | G | H     | L  |     |    |    |
|-----------|-----------|----|----|----|----|---|--------|---|-------|----|-----|----|----|
| 12722117* | DN 10 3/8 | 74 | 47 | 19 | 37 | - | W24x19 | - | G 3/8 | 37 | 172 | 10 | 80 |
| 12722103* | DN 15 1/2 | 77 | 49 | 22 | 37 | - | W24x19 | - | G 1/2 | 39 | 193 | 10 | 80 |




### DS 39

Detentore di regolazione a squadra.  
Attacco tubo rame e tubo plastica.

Raccordi



| CODICE   | MISURA    | A  | B  | C  | D  | E | F      | G | H     | L  |     |    |    |
|----------|-----------|----|----|----|----|---|--------|---|-------|----|-----|----|----|
| 10162117 | DN 10 3/8 | 52 | 47 | 19 | 30 | - | W24x19 | - | G 3/8 | 37 | 141 | 10 | 80 |
| 10162103 | DN 15 1/2 | 56 | 49 | 22 | 30 | - | W24x19 | - | G 1/2 | 39 | 163 | 10 | 80 |




### RD 2508

Valvola radiatore diritta  
termostattizzabile o elettrocomandabile  
con volantino di comando manuale.  
Attacco tubo rame e tubo plastica..

Raccordi



| CODICE   | MISURA    | A  | B  | C  | D  | E | F      | G | H     | L  |     |    |    |
|----------|-----------|----|----|----|----|---|--------|---|-------|----|-----|----|----|
| 12522117 | DN 10 3/8 | 73 | 48 | 64 | 37 | - | W24x19 | - | G 3/8 | 38 | 194 | 10 | 80 |
| 12522103 | DN 15 1/2 | 77 | 51 | 64 | 37 | - | W24x19 | - | G 1/2 | 40 | 211 | 10 | 80 |

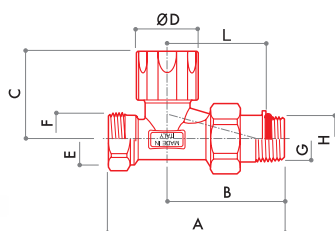


### DD 38

Detentore di regolazione diritto.  
Attacco tubo rame e tubo plastica.

Raccordi



| CODICE   | MISURA    | A  | B  | C  | D  | E | F      | G | H     | L  |     |    |    |
|----------|-----------|----|----|----|----|---|--------|---|-------|----|-----|----|----|
| 10362117 | DN 10 3/8 | 73 | 48 | 41 | 30 | - | W24x19 | - | G 3/8 | 38 | 162 | 10 | 80 |
| 10362103 | DN 15 1/2 | 77 | 51 | 42 | 30 | - | W24x19 | - | G 1/2 | 40 | 178 | 10 | 80 |



### M 330

Valvola radiatore a corpo reverso  
termostattizzabile o elettrocomandabile  
con volantino di comando manuale.  
Attacco tubo rame e tubo plastica.


Raccordi



| CODICE   | MISURA    | A   | B  | C  | D  | E | F      | G     | H | L |     |    |    |
|----------|-----------|-----|----|----|----|---|--------|-------|---|---|-----|----|----|
| 13122100 | DN 15 1/2 | 116 | 52 | 39 | 35 | - | W24x19 | R 1/2 | - | - | 215 | 10 | 80 |



## ATTACCO TUBO RAME E TUBO PLASTICA G3/4 EUROCONO

**RS 212/A**


Valvola radiatore a squadra termostattizzabile o elettrocomandabile con cappuccio di protezione. Attacco tipo eurocono.



Raccordi



| CODICE    | MISURA    | A  | B  | C  | D  | E | F        | G     | H | L |     |    |    |
|-----------|-----------|----|----|----|----|---|----------|-------|---|---|-----|----|----|
| 12122718* | DN 10 3/8 | 56 | 50 | 19 | 37 | - | G 3/4 EK | R 3/8 | - | - | 157 | 10 | 80 |
| 12122721* | DN 15 1/2 | 59 | 54 | 22 | 37 | - | G 3/4 EK | R 1/2 | - | - | 181 | 10 | 80 |


**RD 211/A**

Valvola radiatore diritta termostattizzabile o elettrocomandabile con cappuccio di protezione. Attacco tipo eurocono.

Raccordi



| CODICE   | MISURA    | A  | B  | C  | D  | E | F        | G     | H | L |     |    |    |
|----------|-----------|----|----|----|----|---|----------|-------|---|---|-----|----|----|
| 12322719 | DN 10 3/8 | 77 | 52 | 46 | 37 | - | G 3/4 EK | R 3/8 | - | - | 170 | 10 | 80 |
| 12322722 | DN 15 1/2 | 81 | 55 | 46 | 37 | - | G 3/4 EK | R 1/2 | - | - | 199 | 10 | 80 |

**RS 209/A**


Valvola radiatore a squadra termostattizzabile o elettrocomandabile con cappuccio di protezione. Attacco tipo eurocono.



Raccordi



| CODICE    | MISURA    | A  | B  | C  | D  | E | F        | G | H     | L  |     |    |    |
|-----------|-----------|----|----|----|----|---|----------|---|-------|----|-----|----|----|
| 12122717* | DN 10 3/8 | 57 | 47 | 19 | 37 | - | G 3/4 EK | - | G 3/8 | 37 | 163 | 10 | 80 |
| 12122703* | DN 15 1/2 | 60 | 49 | 22 | 37 | - | G 3/4 EK | - | G 1/2 | 39 | 184 | 10 | 80 |

**RD 208/A**

Valvola radiatore diritta termostattizzabile o elettrocomandabile con cappuccio di protezione. Attacco tipo eurocono.

Raccordi



| CODICE   | MISURA    | A  | B  | C  | D  | E | F        | G | H     | L  |     |    |    |
|----------|-----------|----|----|----|----|---|----------|---|-------|----|-----|----|----|
| 12322717 | DN 10 3/8 | 73 | 48 | 46 | 37 | - | G 3/4 EK | - | G 3/8 | 38 | 182 | 10 | 80 |
| 12322703 | DN 15 1/2 | 77 | 51 | 46 | 37 | - | G 3/4 EK | - | G 1/2 | 40 | 199 | 10 | 80 |



Raccordi per tubo rame



Raccordi per tubo plastica




Raccordi per tubo multistrato



Raccordi: capitolo 7



Accessori: capitolo 1.A



### RS 2512/A


Valvola radiatore a squadra termostattizzabile o elettrocomandabile con volantino di comando manuale. Attacco tipo eurocono.



Raccordi



| CODICE    | MISURA    | A  | B  | C  | D  | E | F        | G     | H | L |     |    |    |
|-----------|-----------|----|----|----|----|---|----------|-------|---|---|-----|----|----|
| 12722718* | DN 10 3/8 | 74 | 50 | 19 | 37 | - | G 3/4 EK | R 3/8 | - | - | 163 | 10 | 80 |
| 12722721* | DN 15 1/2 | 77 | 54 | 22 | 37 | - | G 3/4 EK | R 1/2 | - | - | 189 | 10 | 80 |




### DS 32/A

Detentore di regolazione a squadra. Attacco tipo eurocono.

Raccordi



| CODICE   | MISURA    | A  | B  | C  | D  | E | F        | G     | H | L |     |    |    |
|----------|-----------|----|----|----|----|---|----------|-------|---|---|-----|----|----|
| 10162718 | DN 10 3/8 | 52 | 50 | 19 | 30 | - | G 3/4 EK | R 3/8 | - | - | 139 | 10 | 80 |
| 10162721 | DN 15 1/2 | 56 | 54 | 22 | 30 | - | G 3/4 EK | R 1/2 | - | - | 162 | 10 | 80 |




### RD 2511/A

Valvola radiatore diritta termostattizzabile o elettrocomandabile con volantino di comando manuale. Attacco tipo eurocono.

Raccordi



| CODICE   | MISURA    | A  | B  | C  | D  | E | F        | G     | H | L |     |    |    |
|----------|-----------|----|----|----|----|---|----------|-------|---|---|-----|----|----|
| 12522719 | DN 10 3/8 | 77 | 52 | 64 | 37 | - | G 3/4 EK | R 3/8 | - | - | 196 | 10 | 80 |
| 12522722 | DN 15 1/2 | 81 | 55 | 64 | 37 | - | G 3/4 EK | R 1/2 | - | - | 207 | 10 | 80 |

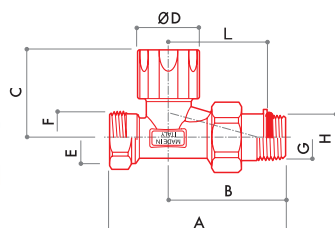

### DD 31/A


Detentore di regolazione diritto. Attacco tipo eurocono.

Raccordi



| CODICE   | MISURA    | A  | B  | C  | D  | E | F        | G     | H | L |     |    |    |
|----------|-----------|----|----|----|----|---|----------|-------|---|---|-----|----|----|
| 10362719 | DN 10 3/8 | 76 | 51 | 41 | 30 | - | G 3/4 EK | R 3/8 | - | - | 164 | 10 | 80 |
| 10362722 | DN 15 1/2 | 82 | 55 | 42 | 30 | - | G 3/4 EK | R 1/2 | - | - | 174 | 10 | 80 |



**RS 2509/A**


Valvola radiatore a squadra termostattizzabile o elettrocomandabile con volantino di comando manuale. Attacco tipo eurocono.



Raccordi



| CODICE    | MISURA    | A  | B  | C  | D  | E | F       | G | H     | L  |     |    |    |
|-----------|-----------|----|----|----|----|---|---------|---|-------|----|-----|----|----|
| 12722717* | DN 10 3/8 | 74 | 47 | 19 | 37 | - | G 3/4EK | - | G 3/8 | 37 | 171 | 10 | 80 |
| 12722703* | DN 15 1/2 | 77 | 49 | 22 | 37 | - | G 3/4EK | - | G 1/2 | 39 | 192 | 10 | 80 |


**DS 39/A**

Detentore di regolazione a squadra. Attacco tipo eurocono.

Raccordi



| CODICE   | MISURA    | A  | B  | C  | D  | E | F        | G | H     | L  |     |    |    |
|----------|-----------|----|----|----|----|---|----------|---|-------|----|-----|----|----|
| 10162717 | DN 10 3/8 | 52 | 47 | 19 | 30 | - | G 3/4 EK | - | G 3/8 | 37 | 144 | 10 | 80 |
| 10162703 | DN 15 1/2 | 56 | 49 | 22 | 30 | - | G 3/4 EK | - | G 1/2 | 39 | 166 | 10 | 80 |


**RD 2508/A**

Valvola radiatore diritta termostattizzabile o elettrocomandabile con volantino di comando manuale. Attacco tipo eurocono.

Raccordi



| CODICE   | MISURA    | A  | B  | C  | D  | E | F       | G | H     | L  |     |    |    |
|----------|-----------|----|----|----|----|---|---------|---|-------|----|-----|----|----|
| 12522717 | DN 10 3/8 | 73 | 48 | 64 | 37 | - | G 3/4EK | - | G 3/8 | 38 | 190 | 10 | 80 |
| 12522703 | DN 15 1/2 | 77 | 51 | 64 | 37 | - | G 3/4EK | - | G 1/2 | 40 | 207 | 10 | 80 |

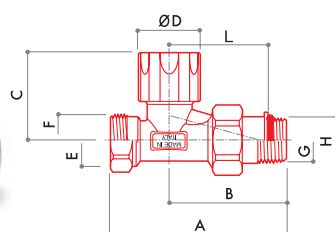
**DD 38/A**

Detentore di regolazione diritto. Attacco tipo eurocono.

Raccordi



| CODICE   | MISURA    | A  | B  | C  | D  | E | F        | G | H     | L  |     |    |    |
|----------|-----------|----|----|----|----|---|----------|---|-------|----|-----|----|----|
| 10362717 | DN 10 3/8 | 73 | 48 | 41 | 30 | - | G 3/4 EK | - | G 3/8 | 38 | 165 | 10 | 80 |
| 10362703 | DN 15 1/2 | 77 | 51 | 42 | 30 | - | G 3/4 EK | - | G 1/2 | 40 | 178 | 10 | 80 |

**M 330/A**

Valvola radiatore a corpo reverso termostattizzabile o elettrocomandabile con volantino di comando manuale. Attacchi tipo eurocono.

Raccordi



| CODICE   | MISURA    | A   | B  | C  | D  | E | F        | G     | H | L |     |    |    |
|----------|-----------|-----|----|----|----|---|----------|-------|---|---|-----|----|----|
| 13122721 | DN 15 1/2 | 116 | 52 | 39 | 35 | - | G 3/4 EK | R 1/2 | - | - | 217 | 10 | 80 |



Raccordi per tubo rame



Raccordi per tubo plastica




Raccordi per tubo multistrato



Raccordi: capitolo 7



Accessori: capitolo 1.A




### MD 321/A

Valvola radiatore coassiale destra termostattizzabile o elettrocomandabile con cappuccio di protezione. Attacco tipo eurocono.

Raccordi



| CODICE   | MISURA    | A  | B  | C  | D  | E | F        | G     | H | L | g   | g  | g  |
|----------|-----------|----|----|----|----|---|----------|-------|---|---|-----|----|----|
| 13272722 | DN 15 1/2 | 49 | 56 | 27 | 37 | - | G 3/4 EK | R 1/2 | - | - | 287 | 10 | 80 |




### MS 331/A

Detentore di regolazione coassiale sinistro. Attacchi tipo eurocono.

Raccordi



| CODICE   | MISURA    | A  | B  | C  | D  | E | F        | G     | H | L | g   | g  | g  |
|----------|-----------|----|----|----|----|---|----------|-------|---|---|-----|----|----|
| 13252722 | DN 15 1/2 | 42 | 56 | 27 | 30 | - | G 3/4 EK | R 1/2 | - | - | 258 | 10 | 80 |




### MS 321/A

Valvola radiatore coassiale sinistra termostattizzabile o elettrocomandabile con cappuccio di protezione. Attacco tipo eurocono.

Raccordi



| CODICE   | MISURA    | A  | B  | C  | D  | E | F        | G     | H | L | g   | g  | g  |
|----------|-----------|----|----|----|----|---|----------|-------|---|---|-----|----|----|
| 13292722 | DN 15 1/2 | 49 | 56 | 27 | 37 | - | G 3/4 EK | R 1/2 | - | - | 287 | 10 | 80 |



### MD 331/A

Detentore di regolazione coassiale destro. Attacco tipo eurocono.

Raccordi



| CODICE   | MISURA    | A  | B  | C  | D  | E | F        | G     | H | L | g   | g  | g  |
|----------|-----------|----|----|----|----|---|----------|-------|---|---|-----|----|----|
| 13232722 | DN 15 1/2 | 42 | 56 | 27 | 30 | - | G 3/4 EK | R 1/2 | - | - | 258 | 10 | 80 |



## TT 3000

### TESTA TERMOSTATICA



\* UNI EN 215  
Approved



**TELL**  
Thermostatic Efficiency Label

Manufacturer: LUXOR  
Model: TT3000  
Registration number: 10678-20161119



Information: [www.tell-online.eu](http://www.tell-online.eu)

A Label of EU United Valves  
European Valve Manufacturers Association

#### CARATTERISTICHE TECNICHE



Max temperatura

120 °C



Max pressione

10 bar



Max pressione

differenziale  
0,6 bar

**Temperatura min. di regolazione  
(pos. antigelo)**

Ts min 6 °C

**Temperatura max di regolazione  
(pos. max)**

Ts max 30 °C (5)

**Condizioni di risparmio**

20 °C

**Campo di inalterabilità dell'elemento  
termostatico**

-15 °C ÷ 60 °C

**Temperatura di stoccaggio**

-20 °C ÷ + 50 °C

**Isteresi**

C 0,4 K

**Influenza della pressione**

D 0,5 K

**Influenza della temperatura dell'acqua**

W 0,25 K

**Tempo di risposta**

Z 22 min.

**Control Accuracy**

CA 0,2 K.

#### ATTACCO VALVOLA



M 30 x 1,5

**Disponibile anche  
con finitura cromata  
(capitolo Serie 50<sup>th</sup>)**



CHROME



WHITE-CHROME



BLACK

#### CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Le teste termostatiche sono costituite da un sensore riempito con un elemento ad alta espansibilità.

L'elemento, che si trova all'interno della manopola di regolazione o nel sensore a distanza, è in grado di dilatarsi o ridursi proporzionalmente all'aumento o alla diminuzione di temperatura ambiente, registrando anche minime variazioni.

Quando la temperatura circostante aumenta, l'elemento si espande e, attraverso il movimento assiale di spinta, influenza la posizione dell'otturatore, controllando così l'azione della valvola.

Con la chiusura e l'apertura della valvola è possibile regolare il flusso del fluido termovettore.




#### CARATTERISTICHE TECNICHE IN ABBINAMENTO CON LA TESTA TT 3000

| POS | ARTICOLI                                               | Kv Δt 1 °C | Kv ΔT 1 °C | qmN<br>(Kg/h) | qm max<br>(Kg/h) | a    |
|-----|--------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|------------------|------|
| 1   | RS 202 DN 15 - RS 206 DN 15                            | 0.07       | 0.07       | 23±65%        | 32               | 0.42 |
| 2   | RS212 DN10 - RS212 DN15<br>RS209 DN10 - RS209 DN15     | 0.20       | 0.25       | 80±40%        | 100              | 0.36 |
| 3   | RS212/A DN15 - RS209/A DN15                            | 0.24       | 0.36       | 113±30%       | 155              | 0.46 |
| 4   | RS2502 DN15 - RS2506 DN15<br>RS2512 DN10 - RS2512 DN15 | 0.24       | 0.37       | 116±20%       | 180              | 0.57 |
| 5   | RS2509 DN10 - RS2509 DN15                              | 0.24       | 0.40       | 128±20%       | 250              | 0.74 |
| 6   | RS2512/A DN15 - RS2509/A DN15                          | 0.32       | 0.52       | 165±10%       | 440              | 0.84 |

## CAMPO DI REGOLAZIONE

Con l'impiego delle valvole termostatiche si ha la possibilità di rendere ogni locale autonomo con una specifica temperatura impostata aumentando così il comfort ambientale oltre ad un effettivo risparmio energetico come richiesto dalle normative nazionali ed internazionali.

Le teste termostatiche hanno la possibilità di mantenere una temperatura di antigelo nella posizione "❄", questo è molto utile quando non si utilizzano locali e si vuole comunque evitare il problema di danni causati dal gelo. Durante il periodo estivo, invece, è consigliabile posizionare le teste sulla massima apertura "5".

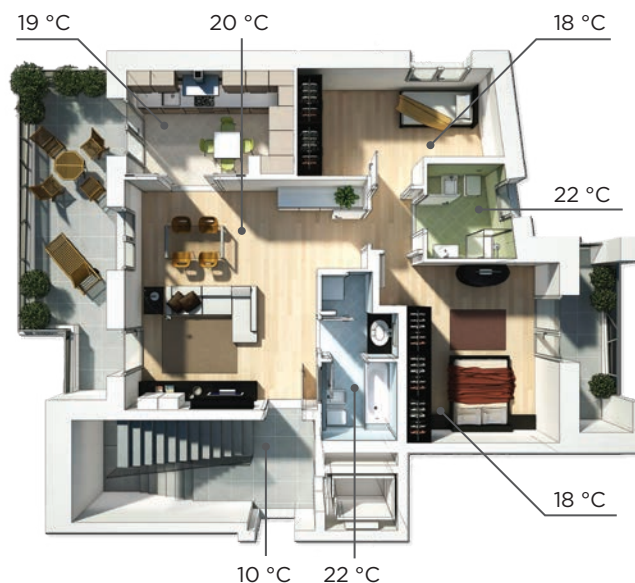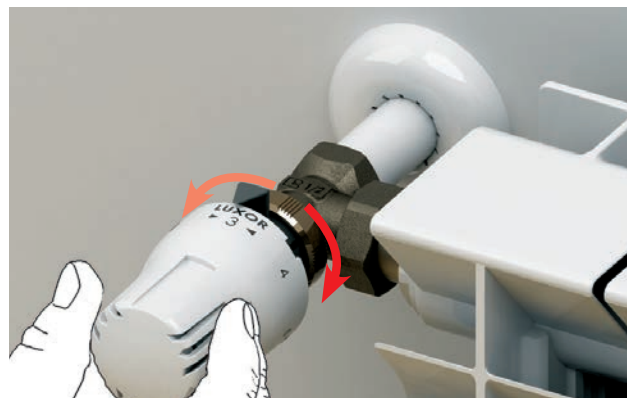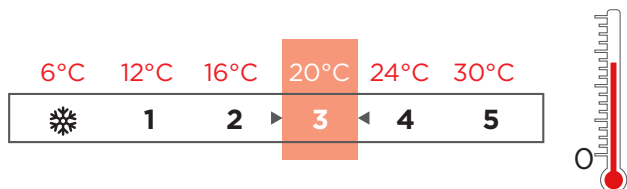

## ISTRUZIONI DI UTILIZZO

Prima di procedere all'installazione della testa termostatica, portare il selettore in posizione "5", in modo da facilitare le successive operazioni di installazione.

Successivamente svitare il cappuccio di protezione in ABS bianco RAL 9016 montato sulle valvole termostatzabili serie ThermoTekna. Avvitare sullo stesso filetto del corpo la ghiera in ottone della testa termostatica. Quindi posizionare il selettore alla temperatura desiderata.



## LIMITAZIONI E BLOCCO DELLA TEMPERATURA






Utilizzando il perno a forcella apposito si può limitare o bloccare la temperatura della testa.

Se si vuole bloccare la regolazione al valore "3" si deve, per prima cosa, ruotare la testa fino al raggiungimento della posizione desiderata. Nella parte inferiore, diametralmente opposto all'indice, è presente una linguetta.

Inserendo il perno a cavallo di questa linguetta si avrà il blocco della temperatura (fig. 1).

Inserendo il perno a sinistra della linguetta si avrà una limitazione che andrà dal valore "3" al valore "5" (fig. 2) mentre inserendolo a destra avremo una limitazione dal valore "3" al valore "❄" (fig. 3).

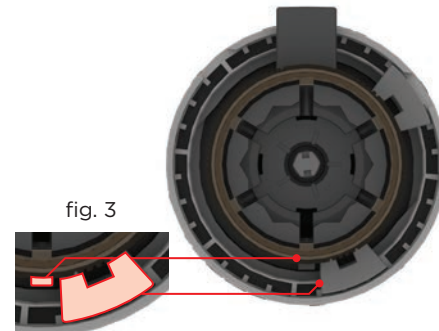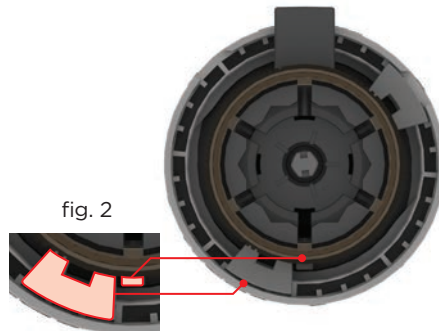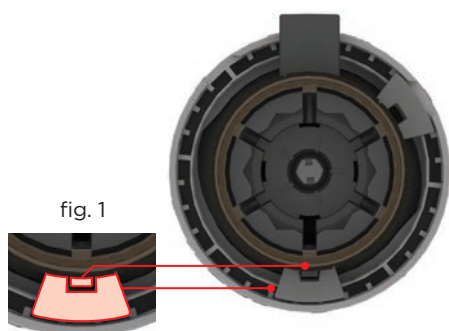

## AVVERTENZE PER L'INSTALLAZIONE



Le teste termostatiche **TT 3000** possono essere applicate a tutti i corpi scaldanti liberi di trasmettere il calore nell'ambiente. Nel caso ci siano barriere, come mensole, tendaggi o mobili, che possono immagazzinare calore e quindi falsare la rilevazione della temperatura ambiente da parte delle teste termostatiche, devono essere utilizzate teste termostatiche con sensore a distanza **TT 3002**.

In un impianto dove tutti i corpi scaldanti sono comandati da teste termostatiche, è opportuno inserire una valvola di bypass. Questa ha il compito di evitare la formazione di possibili rumori dovuti alla differenza di pressione troppo elevata che si può verificare all'interno delle valvole termostatiche.

Le teste termostatiche devono essere installate fuori dai flussi di calore che circondano gli elementi riscaldanti (fig. 1) e al riparo da raggi solari (fig. 2).

Evitare quindi di installare la testa termostatica sotto i ripiani (fig. 3) o in nicchia (fig. 4), all'interno del flusso dell'aria calda (fig. 5) o dietro tende (fig. 6).

Queste installazioni non sono corrette in quanto la testa termostatica valuterrebbe una temperatura diversa da quella presente nella stanza.



fig. 1



fig. 2




fig. 3



fig. 4



fig. 5



fig. 6



fig. 7




fig. 8

Se l'installazione fosse posizionata come in fig. 7 si potrebbe verificare una serie di problematiche. La porta, ovviamente, non si potrebbe aprire completamente e, se non prevista di fermo, potrebbe andare ad impattare con la testa provocandone la rottura e causando danni alla porta stessa.

In questo caso si consiglia di utilizzare una valvola termostattizzabile a corpo reverso come mostrato in fig. 8.

## TESTE TERMOSTATICHE



### TT 3000


Testa termostatica con comando e sensore incorporato.



| CODICE   | MISURA  | A  | B  | C    | D | E | F       | G | H | L |     |   |     |
|----------|---------|----|----|------|---|---|---------|---|---|---|-----|---|-----|
| 69100000 | M30x1,5 | 75 | 80 | 46,5 | - | - | M30x1,5 | - | - | - | 110 | 1 | 100 |

| CODICE       | MISURA  | A  | B  | C    | D | E | F       | G | H | L |     |   |     |
|--------------|---------|----|----|------|---|---|---------|---|---|---|-----|---|-----|
| 69100000BRA* | M30x1,5 | 75 | 80 | 46,5 | - | - | M30x1,5 | - | - | - | 110 | 1 | 100 |

\*Con numerazione Braille



### TT 3002

Testa termostatica con comando incorporato e sensore a distanza. Lunghezza standard del capillare trasmettitore 2 m.


| CODICE   | MISURA  | A  | B  | C    | D | E | F       | G | H  | L  |     |   |    |
|----------|---------|----|----|------|---|---|---------|---|----|----|-----|---|----|
| 69100020 | M30x1,5 | 75 | 80 | 46,5 | - | - | M30x1,5 | - | 35 | 96 | 156 | 1 | 32 |



### BT 242

Fascetta antimanomissione e antifurto blocca ghiera per testa TT 3000 e TT 3002.

| CODICE   | MISURA |    |   |     |
|----------|--------|----|---|-----|
| 69010402 | -      | 14 | 5 | 160 |



### TT 2302

Testa termostatica sottotraccia con comando e sensore a distanza. Lunghezza standard del capillare trasmettitore 2m.

| CODICE   | MISURA  | A  | B  | C  | D  | E  | F       | G | H  | L  |     |   |    |
|----------|---------|----|----|----|----|----|---------|---|----|----|-----|---|----|
| 69011005 | M30x1,5 | 63 | 68 | 45 | 67 | 75 | M30x1,5 | - | 28 | 51 | 220 | 1 | 30 |




La certificazione delle valvole, secondo la norma UNI EN 215, è intesa come la combinazione valvola e testa termostatica TT 3000 LUXOR. **Tutte le informazioni tecniche sono disponibili su: [www.luxor.it](http://www.luxor.it)**

## DIAGRAMMA DI PORTATA VALVOLE

## VALVOLE SQUADRA

DN 10 - DN 15

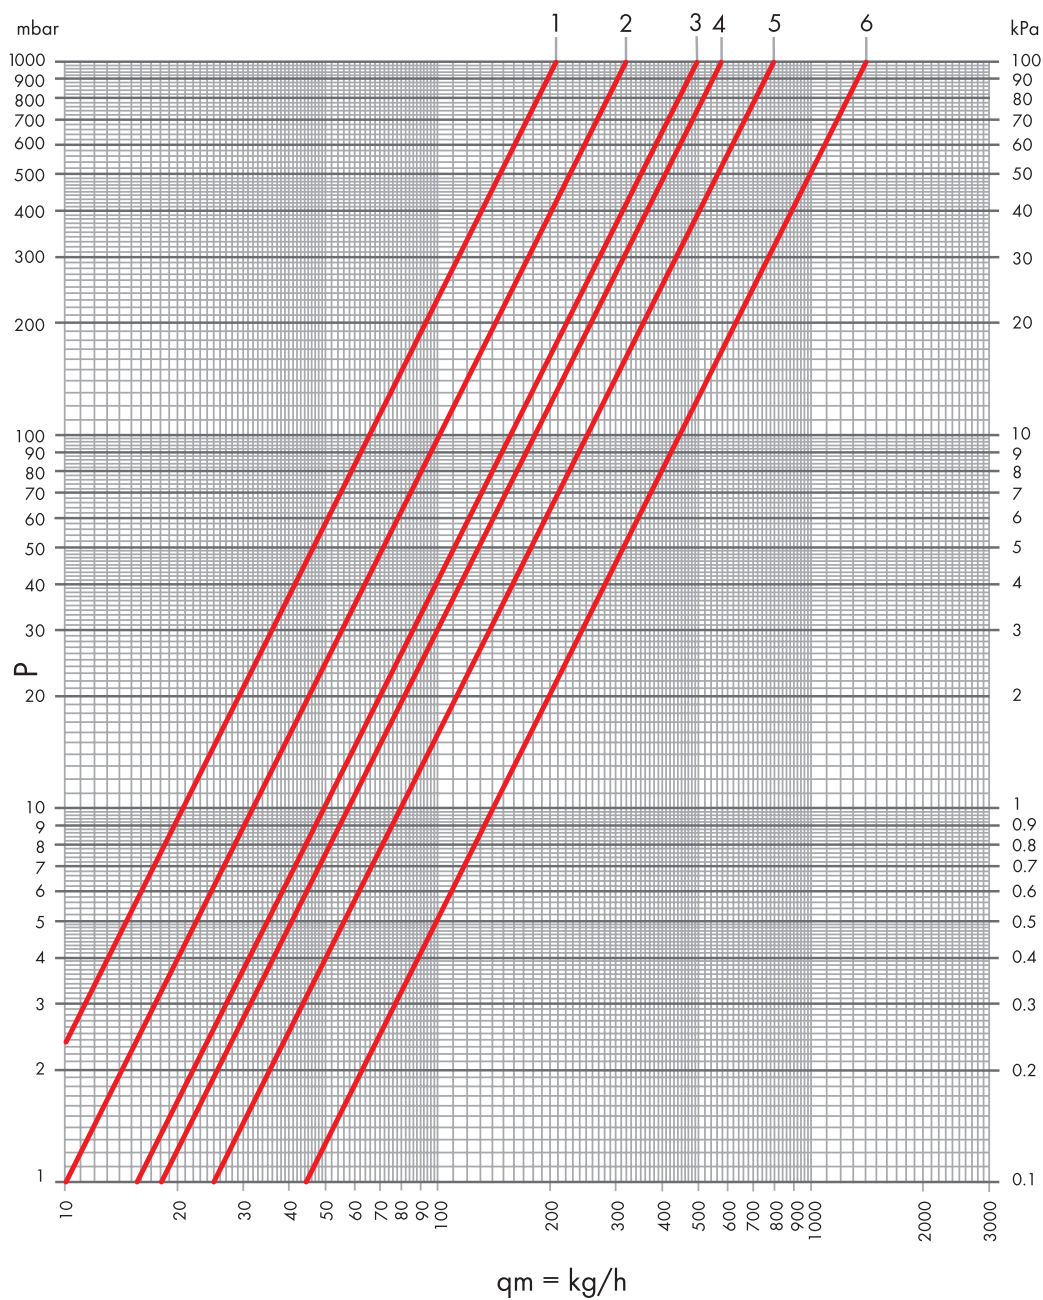


| ARTICOLI                 | Kv   | Kv $\Delta t$ 1 °C | Kv $\Delta t$ 2 °C | POS |
|--------------------------|------|--------------------|--------------------|-----|
| Squadra<br>DN 10 - DN 15 | 0.10 | 0.07               | 0.07               | 1   |
|                          | 0.32 | 0.20               | 0.25               | 2   |
|                          | 0.49 | 0.24               | 0.36               | 3   |
|                          | 0.57 | 0.24               | 0.37               | 4   |
|                          | 0.79 | 0.24               | 0.40               | 5   |
|                          | 1.39 | 0.32               | 0.55               | 6   |

# DIAGRAMMA DI PORTATA VALVOLE

## VALVOLE SQUADRA

DN 20

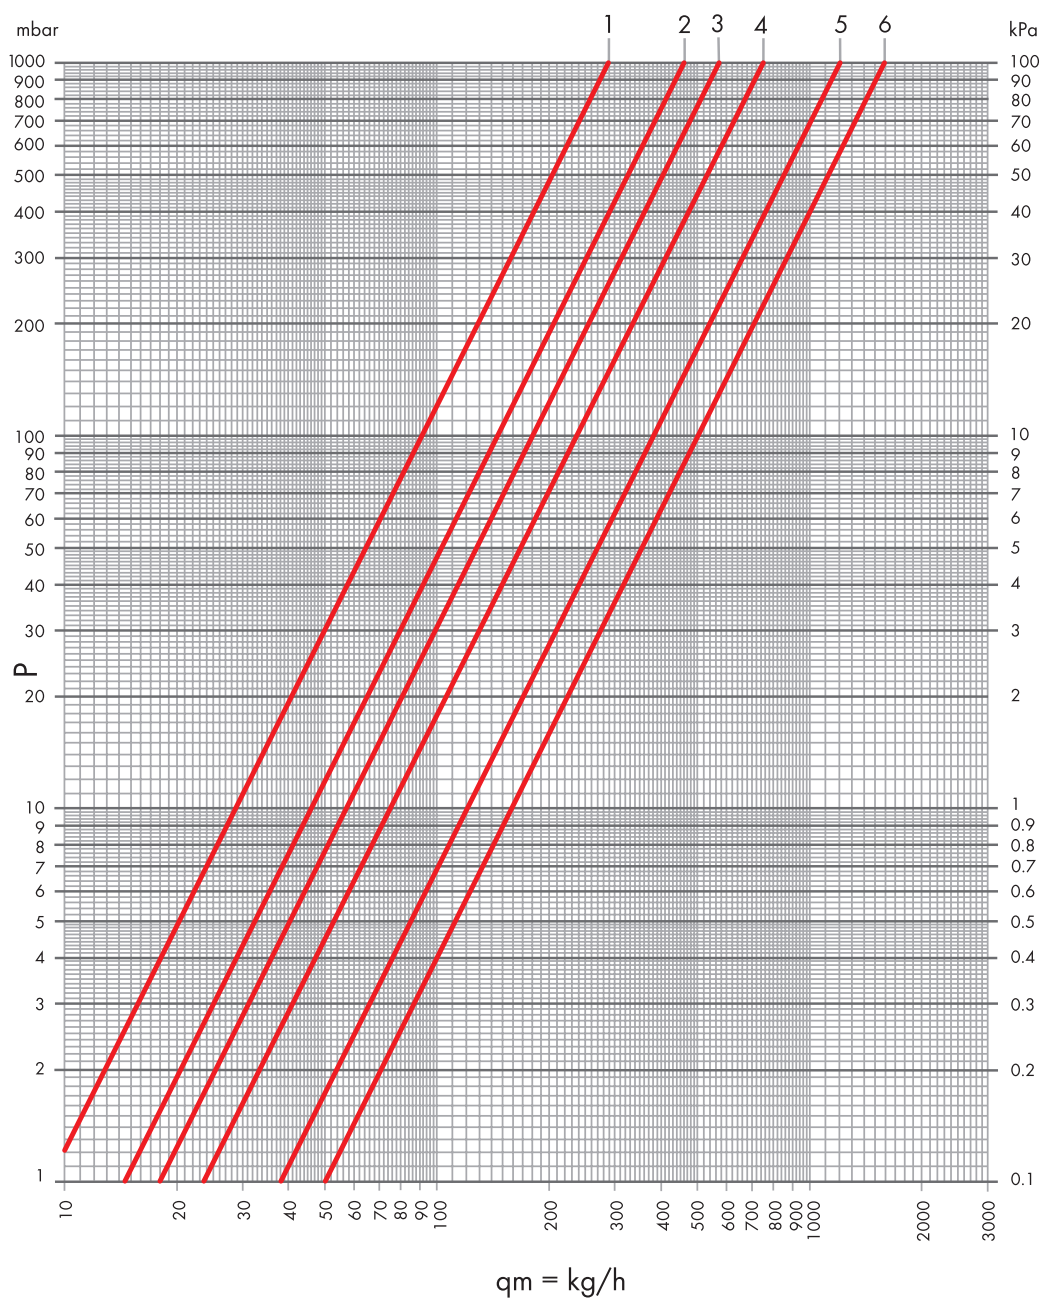


| ARTICOLI         | Kv   | Kv $\Delta t$ 1 °C | Kv $\Delta t$ 2 °C | POS |
|------------------|------|--------------------|--------------------|-----|
| Squadra<br>DN 20 | 0.29 | 0.15               | 0.19               | 1   |
|                  | 0.49 | 0.20               | 0.25               | 2   |
|                  | 0.57 | 0.24               | 0.36               | 3   |
|                  | 0.75 | 0.26               | 0.41               | 4   |
|                  | 1.20 | 0.31               | 0.55               | 5   |
|                  | 1.58 | 0.32               | 0.56               | 6   |

## DIAGRAMMA DI PORTATA VALVOLE

## VALVOLE DIRITTE

DN 10 - DN 15

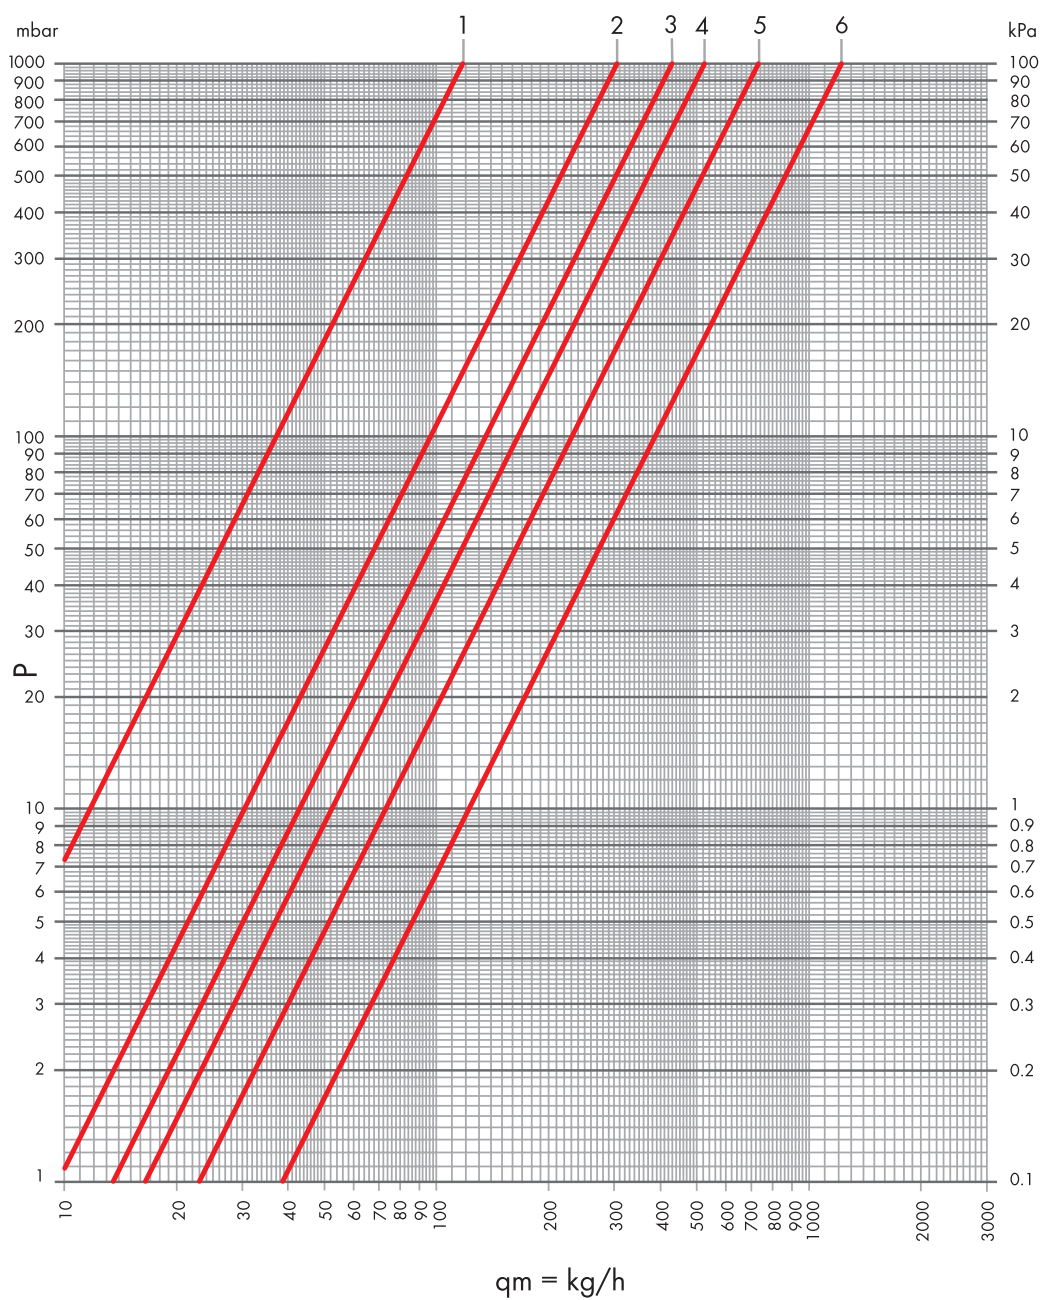


| ARTICOLI                 | Kv   | Kv $\Delta t$ 1 °C | Kv $\Delta t$ 2 °C | POS |
|--------------------------|------|--------------------|--------------------|-----|
| Diritta<br>DN 10 - DN 15 | 0.12 | 0.10               | 0.11               | 1   |
|                          | 0.30 | 0.20               | 0.25               | 2   |
|                          | 0.43 | 0.24               | 0.36               | 3   |
|                          | 0.52 | 0.24               | 0.37               | 4   |
|                          | 0.72 | 0.24               | 0.40               | 5   |
|                          | 1.21 | 0.29               | 0.49               | 6   |

# DIAGRAMMA DI PORTATA VALVOLE

## VALVOLE DIRITTE

DN 20

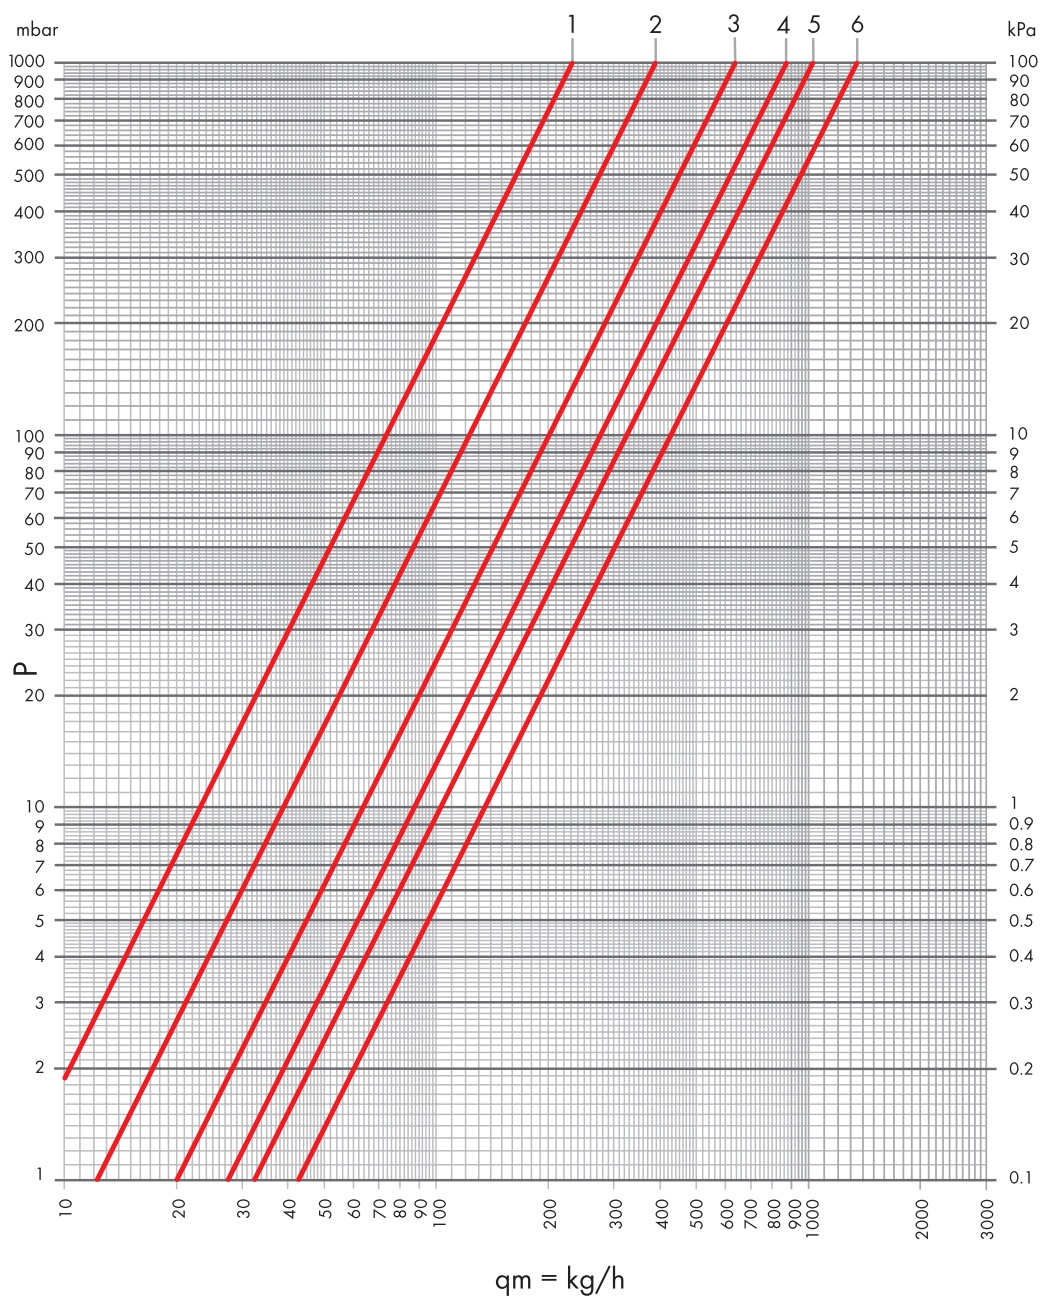


| ARTICOLI         | Kv   | Kv $\Delta t$ 1 °C | Kv $\Delta t$ 2 °C | POS |
|------------------|------|--------------------|--------------------|-----|
| Diritta<br>DN 20 | 0.23 | 0.16               | 0.19               | 1   |
|                  | 0.39 | 0.22               | 0.25               | 2   |
|                  | 0.63 | 0.25               | 0.36               | 3   |
|                  | 0.87 | 0.29               | 0.41               | 4   |
|                  | 1.02 | 0.30               | 0.50               | 5   |
|                  | 1.34 | 0.31               | 0.52               | 6   |

## DIAGRAMMA DI PORTATA DETENTORE

## DETENTORE A SQUADRA

DN 10 3/8

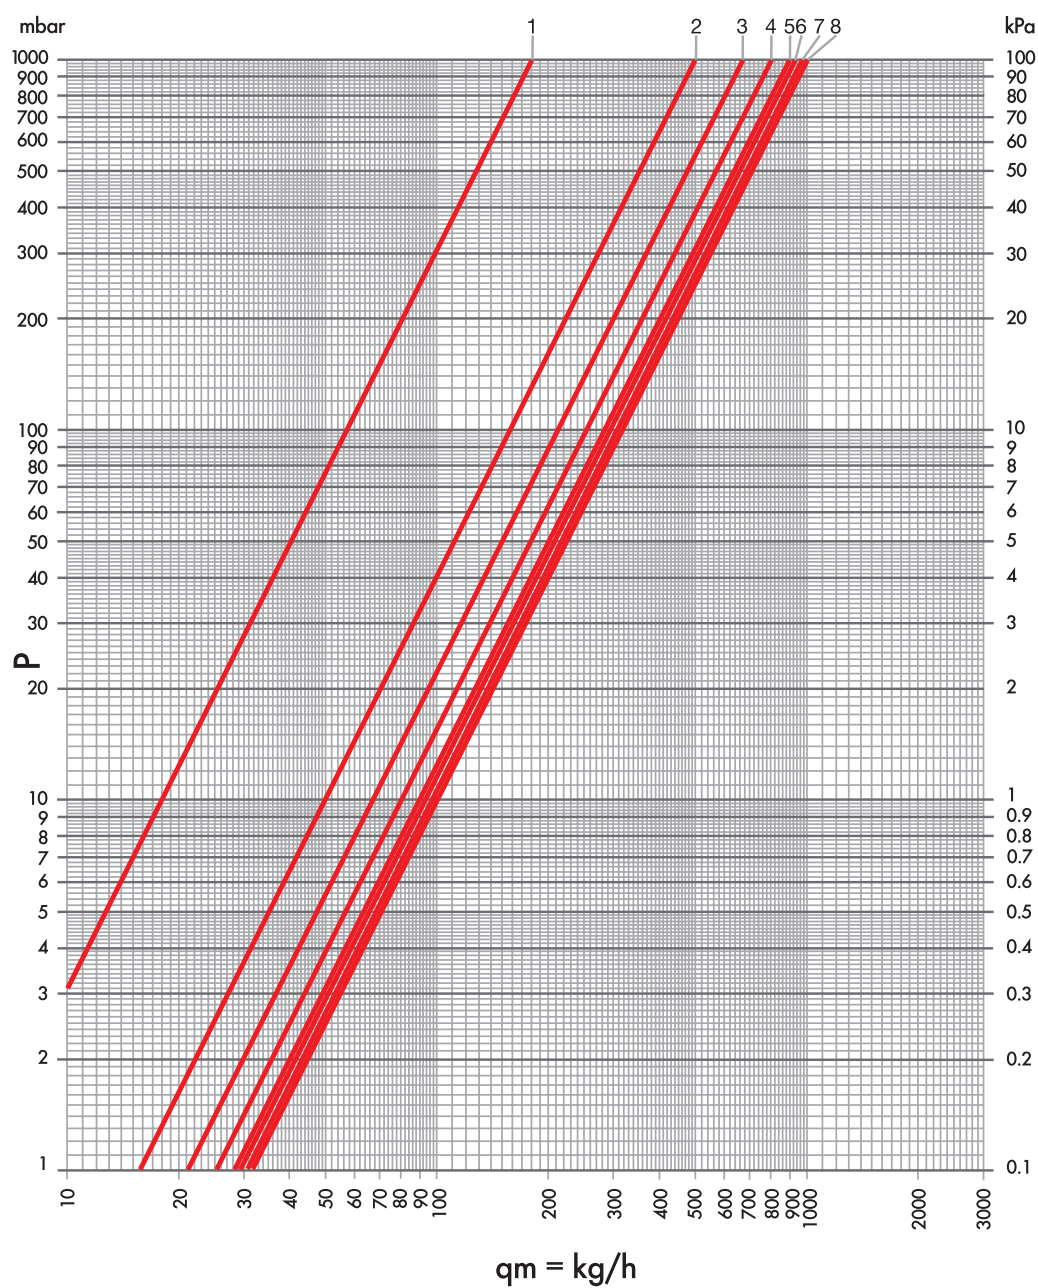


| ARTICOLI                                               | N. GIRI      | Kvs  | POS |
|--------------------------------------------------------|--------------|------|-----|
| DS 22<br>DS 26<br>DS 32<br>DS 39<br>DS 32/A<br>DS 39/A | 1            | 0.18 | 1   |
|                                                        | 1+1/2        | 0.50 | 2   |
|                                                        | 2            | 0.67 | 3   |
|                                                        | 2+1/2        | 0.80 | 4   |
|                                                        | 3            | 0.90 | 5   |
|                                                        | 3+1/2        | 0.93 | 6   |
|                                                        | 4            | 0.97 | 7   |
|                                                        | tutto aperto | 1.00 | 8   |

# DIAGRAMMA DI PORTATA DETENTORE

## DETENTORE A SQUADRA

DN 15 1/2

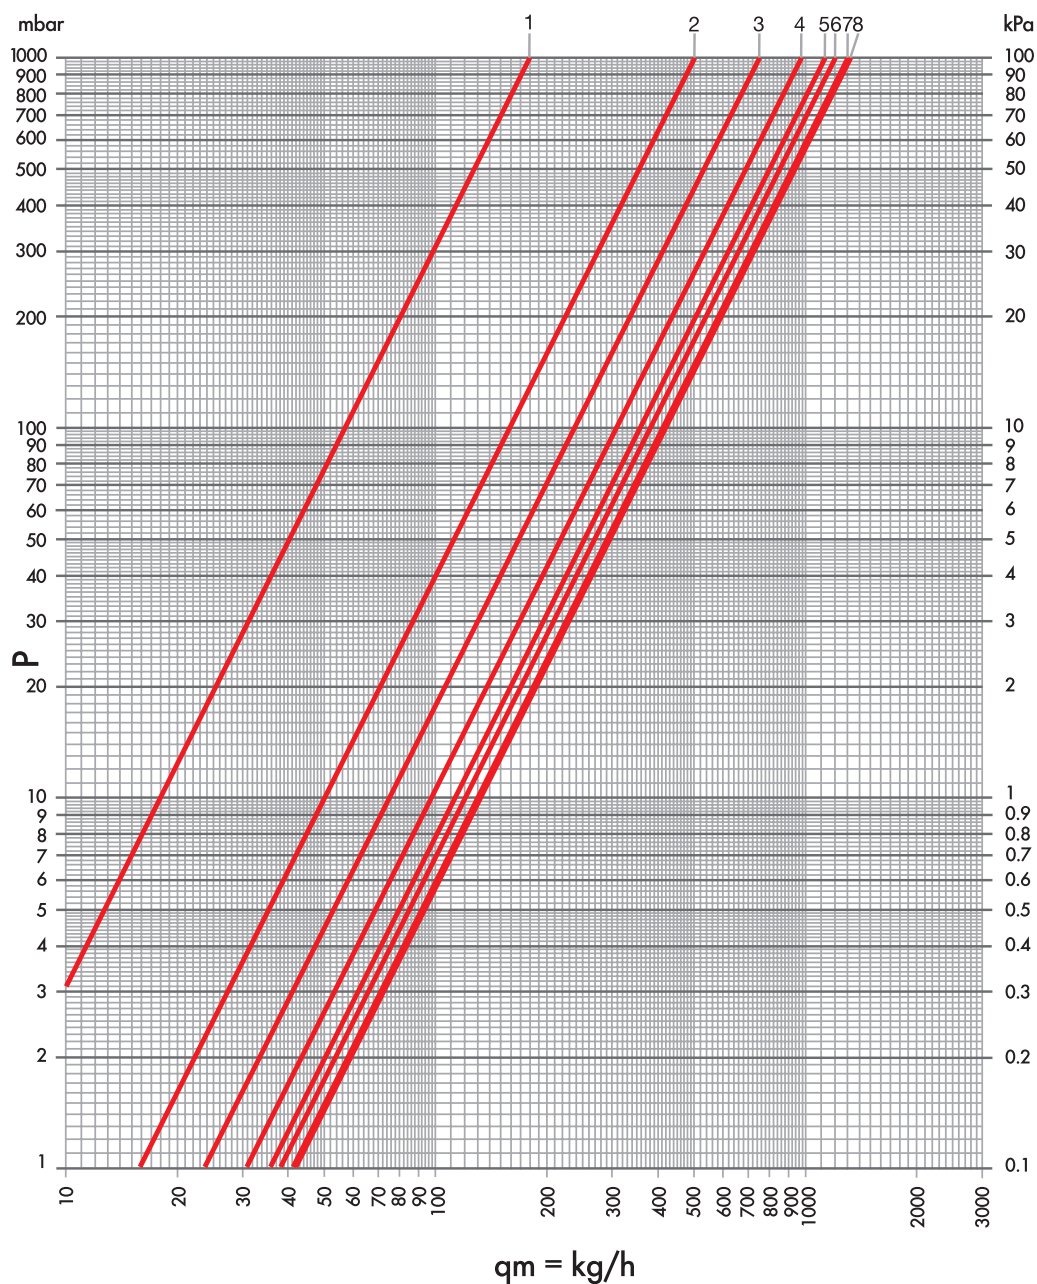


| ARTICOLI                                               | N. GIRI      | Kvs  | POS |
|--------------------------------------------------------|--------------|------|-----|
| DS 22<br>DS 26<br>DS 32<br>DS 39<br>DS 32/A<br>DS 39/A | 1            | 0.18 | 1   |
|                                                        | 1+1/2        | 0.50 | 2   |
|                                                        | 2            | 0.75 | 3   |
|                                                        | 2+1/2        | 0.97 | 4   |
|                                                        | 3            | 1.12 | 5   |
|                                                        | 3+1/2        | 1.20 | 6   |
|                                                        | 4            | 1.30 | 7   |
|                                                        | tutto aperto | 1.31 | 8   |

## DIAGRAMMA DI PORTATA DETENTORE

## DETENTORE A SQUADRA

DN 20 3/4

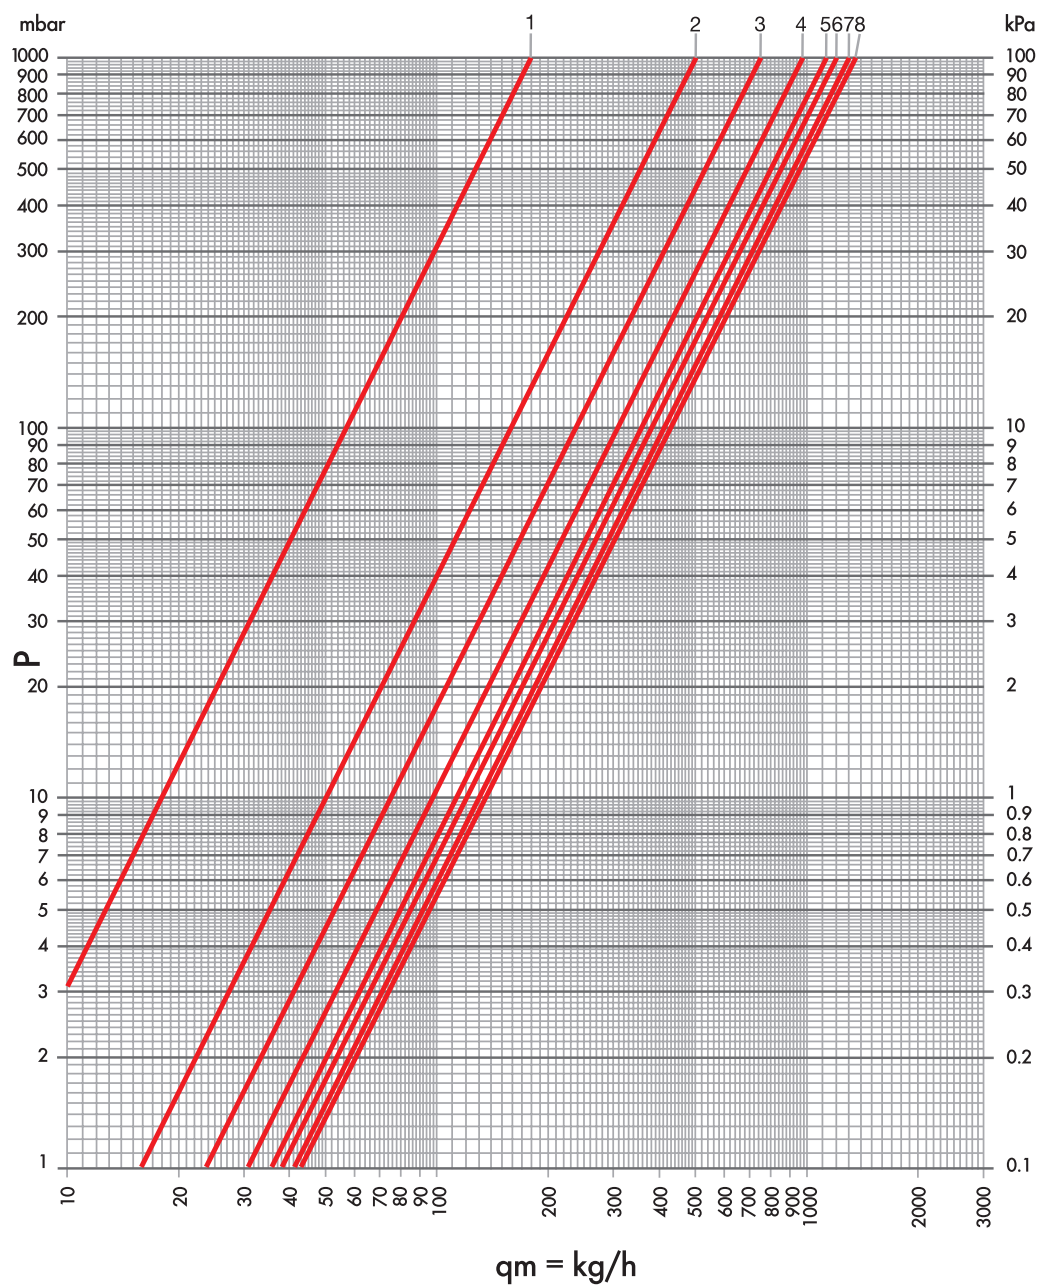


| ARTICOLI                                               | N. GIRI      | Kvs  | POS |
|--------------------------------------------------------|--------------|------|-----|
| DS 22<br>DS 26<br>DS 32<br>DS 39<br>DS 32/A<br>DS 39/A | 1            | 0.18 | 1   |
|                                                        | 1+1/2        | 0.50 | 2   |
|                                                        | 2            | 0.75 | 3   |
|                                                        | 2+1/2        | 0.97 | 4   |
|                                                        | 3            | 1.12 | 5   |
|                                                        | 3+1/2        | 1.20 | 6   |
|                                                        | 4            | 1.30 | 7   |
|                                                        | tutto aperto | 1.34 | 8   |

# DIAGRAMMA DI PORTATA DETENTORE

## DETENTORE DIRITTO

DN 10 3/8

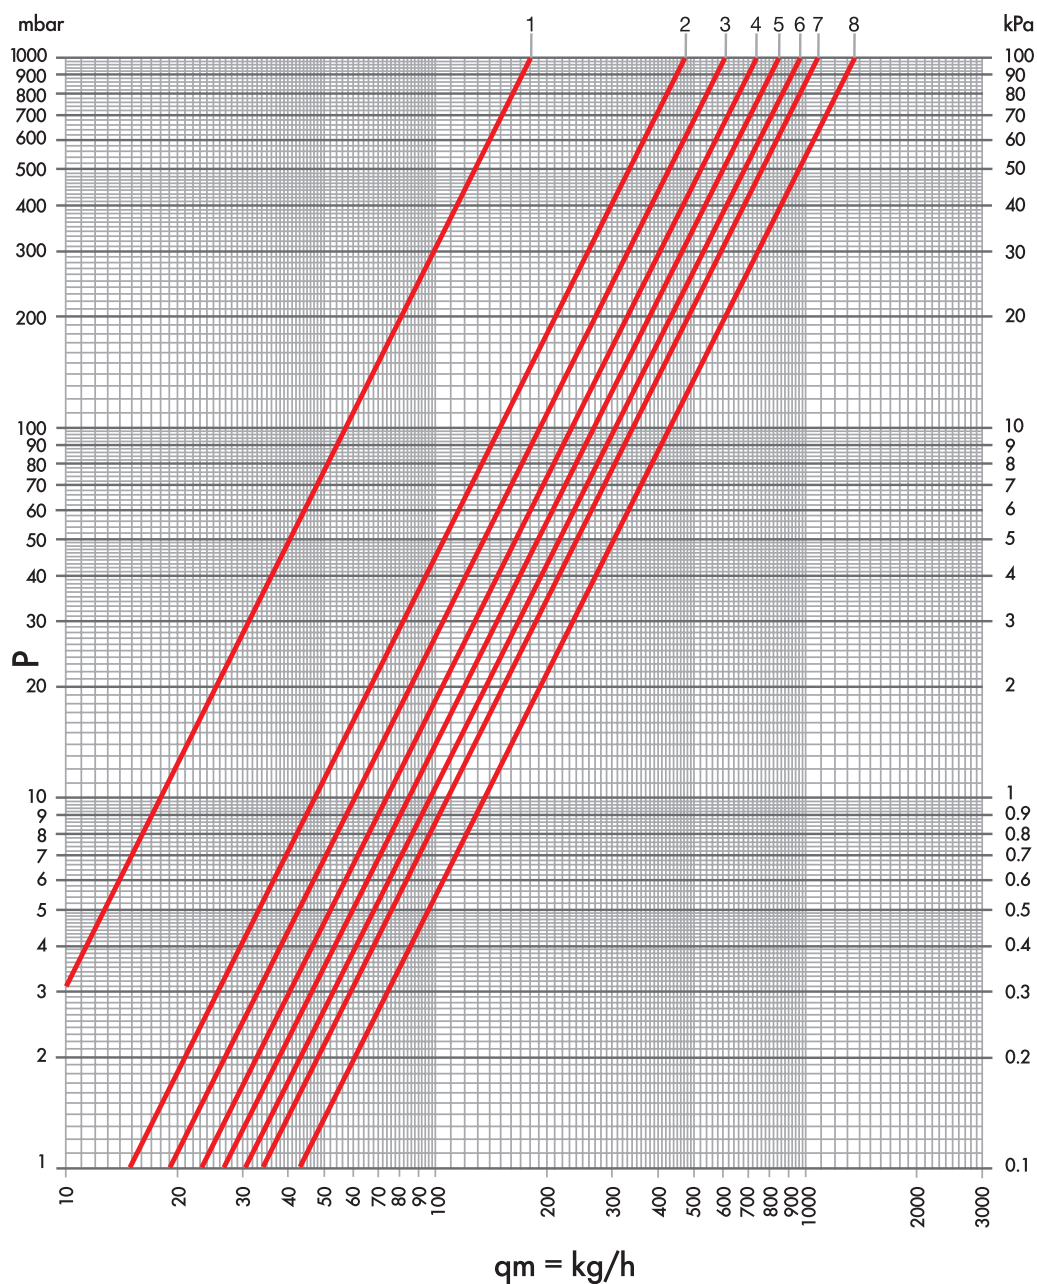


| ARTICOLI                                               | N. GIRI      | Kvs  | POS |
|--------------------------------------------------------|--------------|------|-----|
| DD 21<br>DD 25<br>DD 31<br>DD 38<br>DD 31/A<br>DD 38/A | 1            | 0.18 | 1   |
|                                                        | 1+1/2        | 0.47 | 2   |
|                                                        | 2            | 0.60 | 3   |
|                                                        | 2+1/2        | 0.73 | 4   |
|                                                        | 3            | 0.84 | 5   |
|                                                        | 3+1/2        | 0.95 | 6   |
|                                                        | 4            | 1.07 | 7   |
|                                                        | tutto aperto | 1.34 | 8   |

## DIAGRAMMA DI PORTATA DETENTORE

## DETENTORE DIRITTO

DN 15 1/2

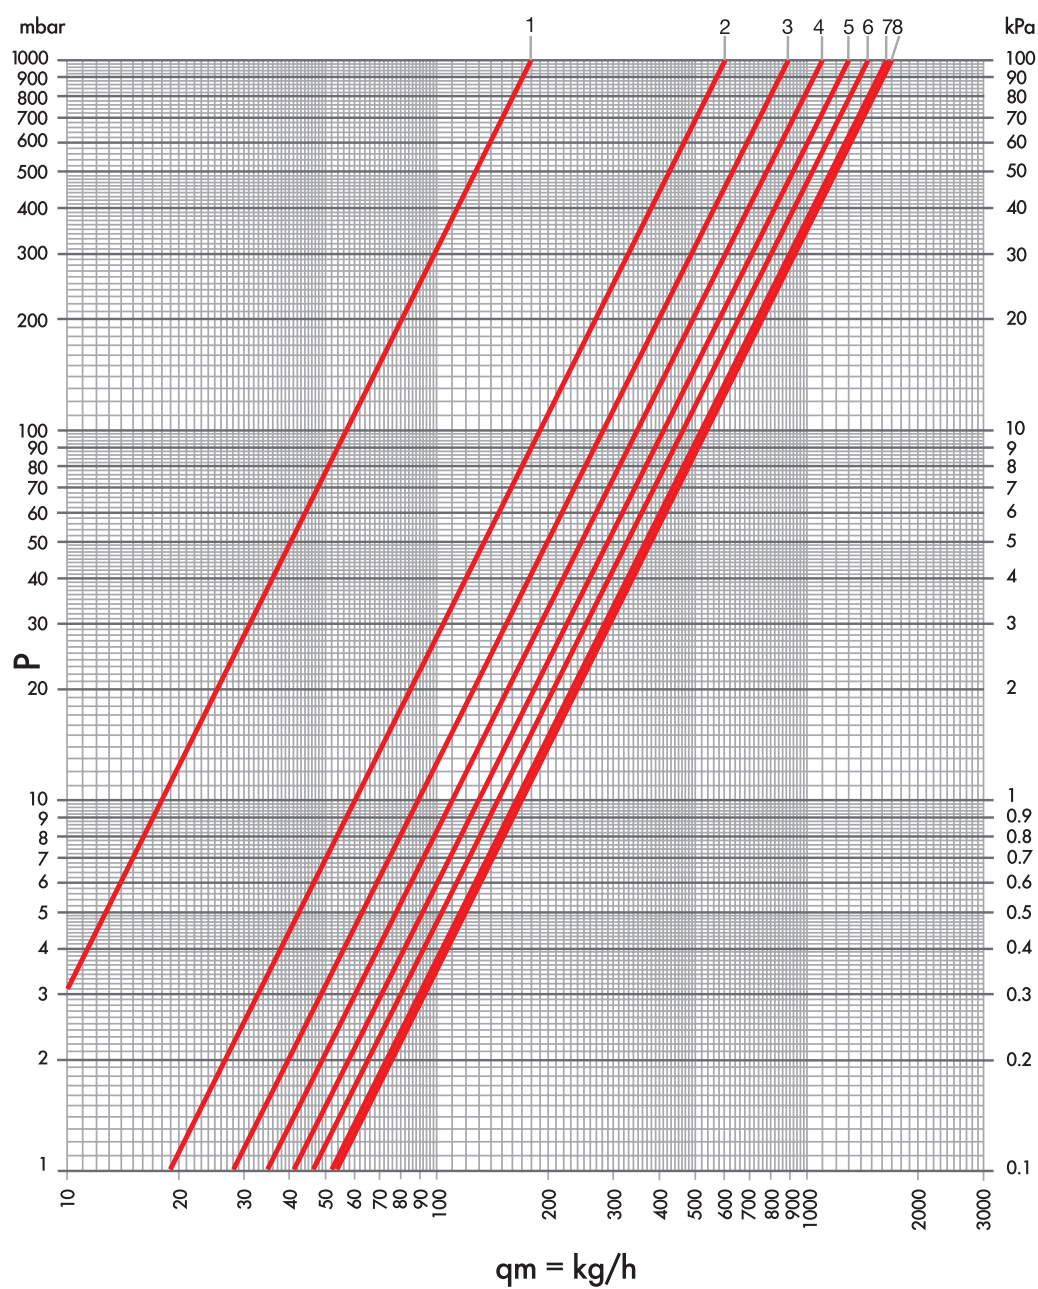


| ARTICOLI                                               | N. GIRI      | Kvs  | POS |
|--------------------------------------------------------|--------------|------|-----|
| DD 21<br>DD 25<br>DD 31<br>DD 38<br>DD 31/A<br>DD 38/A | 1            | 0.18 | 1   |
|                                                        | 1+1/2        | 0.60 | 2   |
|                                                        | 2            | 0.89 | 3   |
|                                                        | 2+1/2        | 1.10 | 4   |
|                                                        | 3            | 1.30 | 5   |
|                                                        | 3+1/2        | 1.46 | 6   |
|                                                        | 4            | 1.63 | 7   |
|                                                        | tutto aperto | 1.70 | 8   |

## DIAGRAMMA DI PORTATA DETENTORE

### DETENTORE DIRITTO

DN 20 3/4

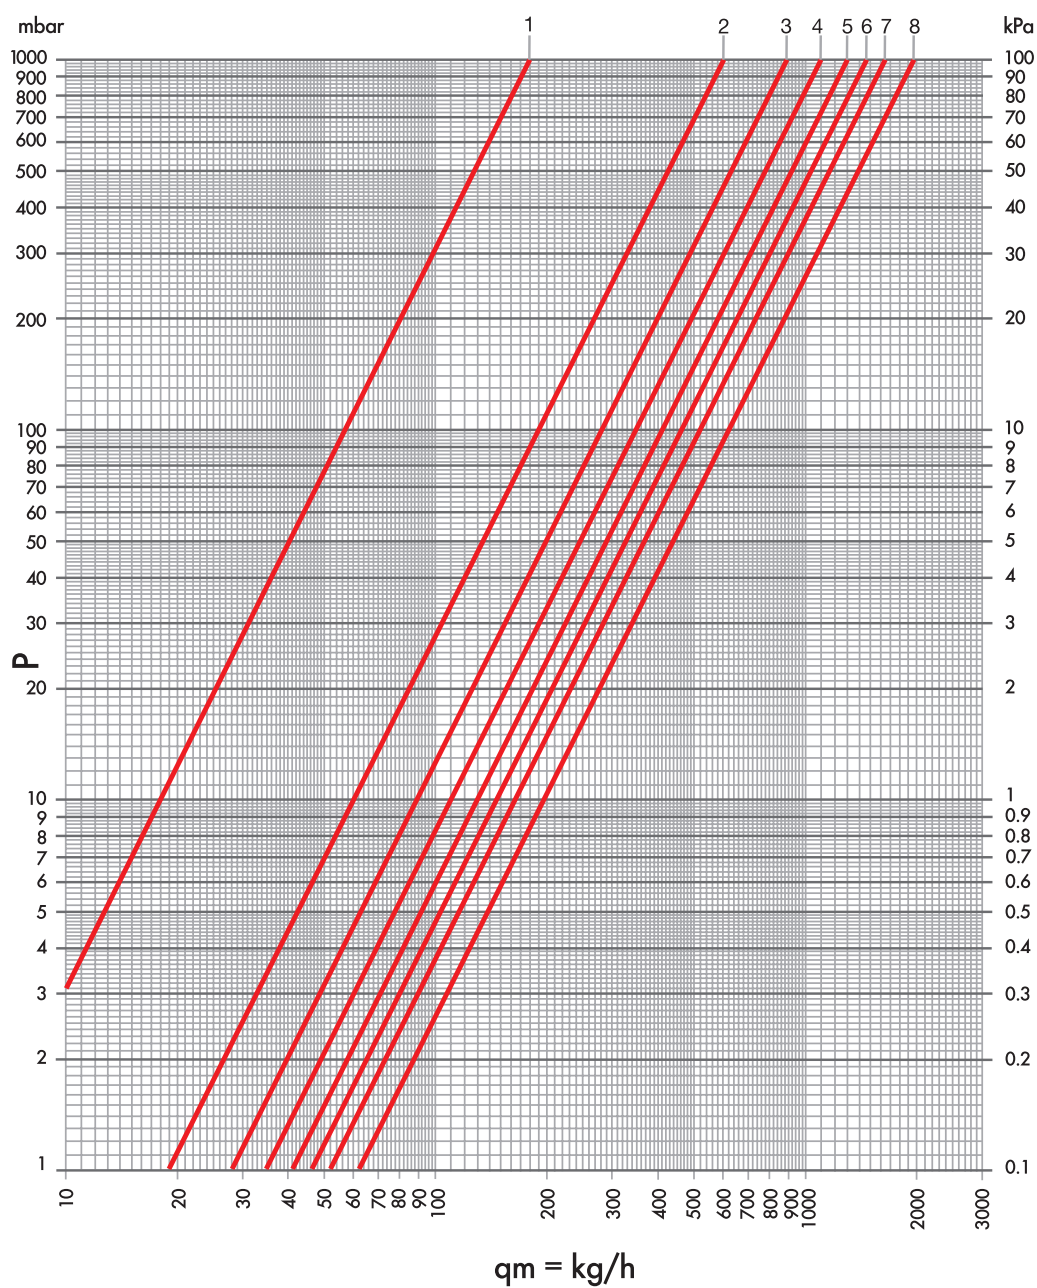

| ARTICOLI                                               | N. GIRI      | Kvs  | POS |
|--------------------------------------------------------|--------------|------|-----|
| DD 21<br>DD 25<br>DD 31<br>DD 38<br>DD 31/A<br>DD 38/A | 1            | 0.18 | 1   |
|                                                        | 1+1/2        | 0.60 | 2   |
|                                                        | 2            | 0.89 | 3   |
|                                                        | 2+1/2        | 1.10 | 4   |
|                                                        | 3            | 1.30 | 5   |
|                                                        | 3+1/2        | 1.46 | 6   |
|                                                        | 4            | 1.63 | 7   |
|                                                        | tutto aperto | 1.96 | 8   |

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

**1 PREMESSE - 1.1** Le presenti condizioni di vendita si applicano a tutte le forniture di Prodotti Luxor Spa (di seguito "Luxor"). Qualsiasi condizione generale, ed in particolare le condizioni di acquisto dell'Acquirente (di seguito "Cliente"), salvo espressa accettazione scritta da parte di Luxor, non vincoleranno quest'ultima né esimeranno il Cliente dall'applicazione delle presenti Condizioni Generali (di seguito CVG)

**2 ORDINI - 2.1** Gli Ordini di Acquisto (di seguito "Ordini"), rappresentano un irrevocabile proposta d'acquisto, comportando per i clienti, l'automatica accettazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita.

**2.2** Gli Ordini non s'intendono accettati finché non siano stati confermati per iscritto da Luxor. L'emissione da parte di quest'ultima della conferma d'Ordine e/o della Fattura, sarà considerata quale conferma.

**2.3** Eventuali modifiche dell'Ordine richieste dal Cliente successivamente all'invio della Conferma d'ordine, saranno valide ed esecutive, solo in seguito ad accettazione scritta di Luxor. La cancellazione o la modifica degli Ordini senza il preventivo consenso scritto di Luxor, daranno titolo a quest'ultima di agire per ottenere il rimborso dei costi sostenuti, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

**3 PREZZI - 3.1** Il prezzo dei prodotti Luxor sarà fatturato in base al listino vigente al momento dell'accettazione dell'Ordine. Tutti i prezzi sono intesi IVA ed ulteriori eventuali imposte escluse.

**3.2** I prezzi indicati nei cataloghi/listini di vendita hanno un carattere meramente indicativo e potranno subire variazioni in ragione dell'aumento dei costi di produzione. In questa eventualità, Luxor provvederà a comunicare gli aumenti dei prezzi alla parte acquirente indicandone le cause.

**4 TERMINI DI CONSEGNA - 4.1** Le forniture oggetto di ogni singolo Ordine saranno consegnate entro i termini riportati in seno alla Conferma d'Ordine.

**4.2** Nessuna responsabilità sarà ascrivibile alla Luxor, ove il ritardo nella consegna non sia a quest'ultima imputabile, come in caso di ritardi di terzi, inclusi fornitori e subfornitori, spedizionieri ed eventuali cause di forza maggiore che comportino l'inattività totale o parziale degli stabilimenti. Nei suddetti casi, la consegna della merce, anche se parziale, non può essere rifiutata dal Cliente e quest'ultimo non potrà avvalersi del ritardo nella consegna per risolvere il contratto e/o richiedere indennizzi a titolo di risarcimento danni.

**5 SPEDIZIONI - 5.1** Fatti salvi eventuali diversi accordi, le consegne dei prodotti vengono effettuate in "Porto Assegnato" (Incoterms 2020 EXW), con spese e rischi connessi al trasporto posti a carico dell'acquirente.

**5.2** Anche nel caso di consegna convenuta in "Porto Franco" (incoterms 2020 DDP) con spese a carico di Luxor, la merce viaggerà a rischio e pericolo dell'acquirente. Quali che siano i termini di resa pattuiti dalle Parti, i rischi passeranno all'Acquirente, al più tardi con la consegna al primo trasportatore.

**5.3** Il trasferimento della proprietà dei beni è sospeso fino al completo pagamento del prezzo, senza che ciò abbia un impatto sul trasferimento dei rischi al compratore.

**5.4** Per particolari tipi di imballaggio, saranno conteggiati in fattura gli extra prezzo indicati nel listino-prezzi o nella conferma d'Ordine.

**6 PAGAMENTI - 6.1** I pagamenti sono dovuti nei termini e con le modalità stabilite nella conferma d'ordine e/o fattura.

**6.2** Salvo diversa espressa pattuizione, i pagamenti dovranno essere effettuati alle coordinate bancarie di Luxor indicate nella fattura di vendita. I pagamenti dall'Estero, effettuati mediante bonifico bancario, dovranno avvenire con opzione OUR, così che l'importo esposto in fattura sia ricevuto da Luxor al netto di oneri bancari e/o spese. Nessun soggetto terzo (in particolare agenti e rappresentanti) è autorizzato ad incassare denaro per conto di Luxor.

**6.3** Il Cliente, non potrà sospendere totalmente o parzialmente i pagamenti od anche ritardarli rispetto ai termini pattuiti, nemmeno in presenza di eventuali contestazioni o denunce di vizi e difetti.

**6.4** Nel caso di interruzione o sospensione dei pagamenti, il Cliente sarà considerato ad ogni effetto di legge come inadempiente, con facoltà di Luxor di addebitare spese ed interessi di cui agli artt. 5 e 6 del D.Lgs n. 192/2012, sempre salvo il diritto alla risoluzione contrattuale. Il ritardo nei pagamenti dà altresì a Luxor il diritto di escludere la garanzia per tutto il periodo durante il quale il ritardo perdura.

**6.5** Il mancato rispetto da parte del Cliente dei termini di pagamento pattuiti, così come, la loro interruzione o sospensione, consentirà a Luxor di sospendere le forniture in corso e/o condizionare l'esecuzione dell'ordine in corso al saldo dell'esposizione debitoria e/o recedere da tutti gli ulteriori contratti stipulati con il Cliente, annullando le condizioni di favore (sconti e/o omaggi) eventualmente concessi.

**6.6** Il Cliente non può compensare ragioni di credito che assuma di vantare nei confronti di Luxor con debiti sempre assunti nei confronti di quest'ultima, salvo formale autorizzazione della stessa Luxor.

**7 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - 7.1** Luxor potrà risolvere il contratto con effetti immediati nel caso in cui il Cliente venga assoggettato a procedure concorsuali o di liquidazione nonché in caso di assoggettamento a procedure esecutive e/o a protesti, e lo stato delle condizioni economiche sia tale da far ragionevolmente presumere l'insolubilità dell'acquirente.

**8 GARANZIA - 8.1** Luxor garantisce la conformità dei prodotti forniti, esenti da vizi che potrebbero renderli non idonei all'uso cui sono destinati. La garanzia potrà esser fatta valere qualora il difetto sia dovuto ad errori di fabbricazione o difetti di materie prime che rientrino nella responsabilità di Luxor.

**8.2** La garanzia ha durata di 1 (un) anno dalla data di consegna ed è subordinata alla denuncia in forma scritta da parte del Cliente, entro 8 (otto) giorni a decorrere dalla consegna in caso di vizi apparenti, ovvero, in caso di vizi occulti, dal momento della scoperta e comunque non oltre dodici (12) mesi dalla consegna.

**8.3** In caso di prodotti non conformi, e dopo aver ricevuto un rapporto dettagliato dal Cliente, Luxor potrà, a sua insindacabile scelta: a) fornire gratuitamente Franco Fabbrica al compratore prodotti dello stesso genere e quantità, dopo averne ottenuto la resa per la verifica. Qualsiasi reso deve essere sempre precedentemente concordato ed autorizzato da Luxor. La merce contestata dovrà essere rispedita in "Porto Franco" e con bolla accompagnatoria indicante i motivi della restituzione entro massimo 30 giorni dalla data del benestare di Luxor, pena la decadenza della validità dell'autorizzazione stessa.

**8.4** Qualora Luxor in sede di verifica non riconosca viziati i prodotti, provvederà alla fatturazione di quelli inviati in sostituzione. Nel caso in cui non fosse possibile sostituire i Prodotti risultati difettosi, Luxor potrà emettere una nota di accredito in favore del Cliente, per un importo corrispondente al valore dei prodotti difettosi, senza che ciò comporti alcuna responsabilità in capo a Luxor per danni diretti, indiretti o consequenziali di ogni genere, derivanti da e/o connessi ai vizi o difetti dei Prodotti.

**8.5** Rimane inteso che la presente garanzia non copre i casi di Installazione, uso e manutenzione, posti in essere in difformità alle istruzioni ed avvertenze riportate nei manuali di installazione, uso e manutenzione inviati in accompagnamento al prodotto, o esecuzione di interventi di installazione e/o riparazione eseguiti da personale non qualificato.

**8.6** È comunque esclusa l'operatività della garanzia nelle ipotesi in cui l'Acquirente si renda inadempiente alle obbligazioni contrattuali.

**8.7** La presente garanzia è esclusiva ed in sostituzione di ogni altra garanzia scritta, orale od implicita a cui, con l'accettazione delle presenti Condizioni generali, il Cliente dichiara di rinunciare espressamente, ivi compreso, il diritto di regresso derivante dalla vendita e/o installazione dei Prodotti a consumatore non professionista.

**9. RISERVA DI PROPRIETÀ 9.1** La vendita dei Prodotti Luxor S.p.A viene effettuata con patto di riservato dominio. Pertanto i prodotti rimarranno di proprietà di Luxor S.p.A. fino al totale pagamento del prezzo da parte dell'acquirente.

**10 CESSIONE DEL CONTRATTO 10.1** È vietata la cessione a terzi del Contratto e/o di alcun interesse, diritto e obbligazione ad esso collegati, senza specifica approvazione scritta da parte di Luxor.

**11 PRIVACY - 11.1** Il Cliente dichiara di avere preso visione dell'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e s.m.i, consultabili al seguente indirizzo, <https://luxor.it/privacy-policy>, e con l'accettazione delle presenti CGC, fornisce il consenso al trattamento dei propri dati personali

**11.2** I dati personali forniti dal Cliente, saranno trattati da Luxor, anche tramite soggetti esterni, per permettere gli adempimenti di obblighi di legge, nonché gli adempimenti informativi, amministrativi e commerciali connessi all'esecuzione del rapporto contrattuale.

**12 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE - 12.1** Contratto è regolato dal diritto italiano. Quanto non espressamente disciplinato dalle presenti CVG, sarà regolato dalle norme sulla vendita previste dagli articoli 1470 e seguenti del Codice Civile.

**12.2** Le Parti escludono espressamente l'applicazione della Convenzione di Vienna sui contratti per la vendita internazionale di beni. Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al Contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite in via esclusiva al Tribunale di Brescia.

**12.3** In ogni caso, Luxor si riserva il diritto di agire presso il foro competente della sede del Cliente per azioni volte al recupero del credito. In tal caso troverà applicazione la legge locale.

**13 CLAUSOLE FINALI - 13.1** L'eventuale nullità e/o inefficacia di una o più disposizioni delle presenti CVG, non incide sulla validità del contratto nel suo complesso.

**13.2** Qualsiasi modifica al Contratto sarà valida soltanto se effettuata per iscritto e firmata da rappresentanti autorizzati di entrambe le Parti.

Il Cliente, nel dare atto di non rivestire la qualità di "consumatore", con conseguente esclusione dell'applicazione delle disposizioni di legge relative ai rapporti tra imprenditori e consumatori, dichiara di aver posto particolare attenzione alle seguenti clausole: · 1. Premesse (1.1); · 2. Ordini (2.1 - 2.2 - 2.3); · 3. Prezzi (3.2); 4. Termini di consegna (4.1 - 4.2); · 5. Spedizioni (5.1 - 5.2 - 5.3); · 6. Pagamenti (6.2 - 6.3 - 6.4 - 6.5 - 6.6); · 7 Clausola risolutiva espressa (7.1); 8. Garanzia (8.1 - 8.2 - 8.3 - 8.4 - 8.5 - 8.6 - 8.7); 9. Riserva di Proprietà (9.1); 10. Cessione del Contratto (10.1); 12. Legge applicabile e foro competente (12.1 - 12.2 - 12.3); 13 Clausole finali (13.1 - 13.2), e di approvarle specificamente

Le presenti condizioni generali risultano pubblicate sul sito Internet di LUXOR ([luxor.it](https://luxor.it)) dove possono essere consultate prendendone così piena e adeguata cognizione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 e 1342 c.c.